


ZESTAWIENIE STOLARKI I ŚLUSARKI DRZWIOWEJ DLA BUDYNKU B

[illegible]

Maloprawowy projekt budowlany i wykonawczy opracowany w okresie 2008-2010 przez pracownię P+P Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. z o.o. - Inżynierski zespół stanowił dokumentację ujednoliconą, ujednoliconą, zmiany wprowadzone podczas budowy oraz projektem zamieniny i uzupełnieniem wykonanym przez pracownię CITY architekt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. z o.o. w ramach pełnienia nadzoru autorskiego.

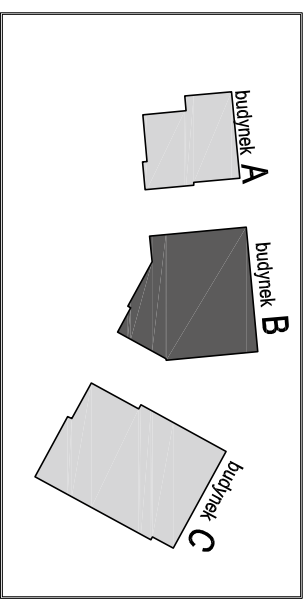

4. Drzwi wewnętrzne z korytarza do pomieszczeń muszą spełniać wymaganą normę izolacyjności akustycznej (20-30 dB)

elementarni.

pozarową, drzwi i wystawi na drzwi certyfikat
razem z zamontowanymi wężei wymiennymi

• sposób, aby utrzymać wymaganą odporność

wykonawcę systemów KD i SSWIN w taki

elementy/kontrolni dostępu dostarczona przez stolarki drzwiowej na etapie produkcji zainstaluje

elektrozaczepy, kontaktorny, itp). Dostawca

Węsiąg T-V teletelecinki (teli salii typ alzwi ilioze mieć różne wyposażenie KD, takie jak

3. Drzwi objęte systemem kontroli dostępu

gwarancja.

2. Stolarka powinna być obięta min. 5-letnia na budowie.

drzwiowej sprawdzić wszystkie wymiary otworów

1. Przed zamówieniem stolarki, ślusarki okiennej i

L'IMMAGINE
