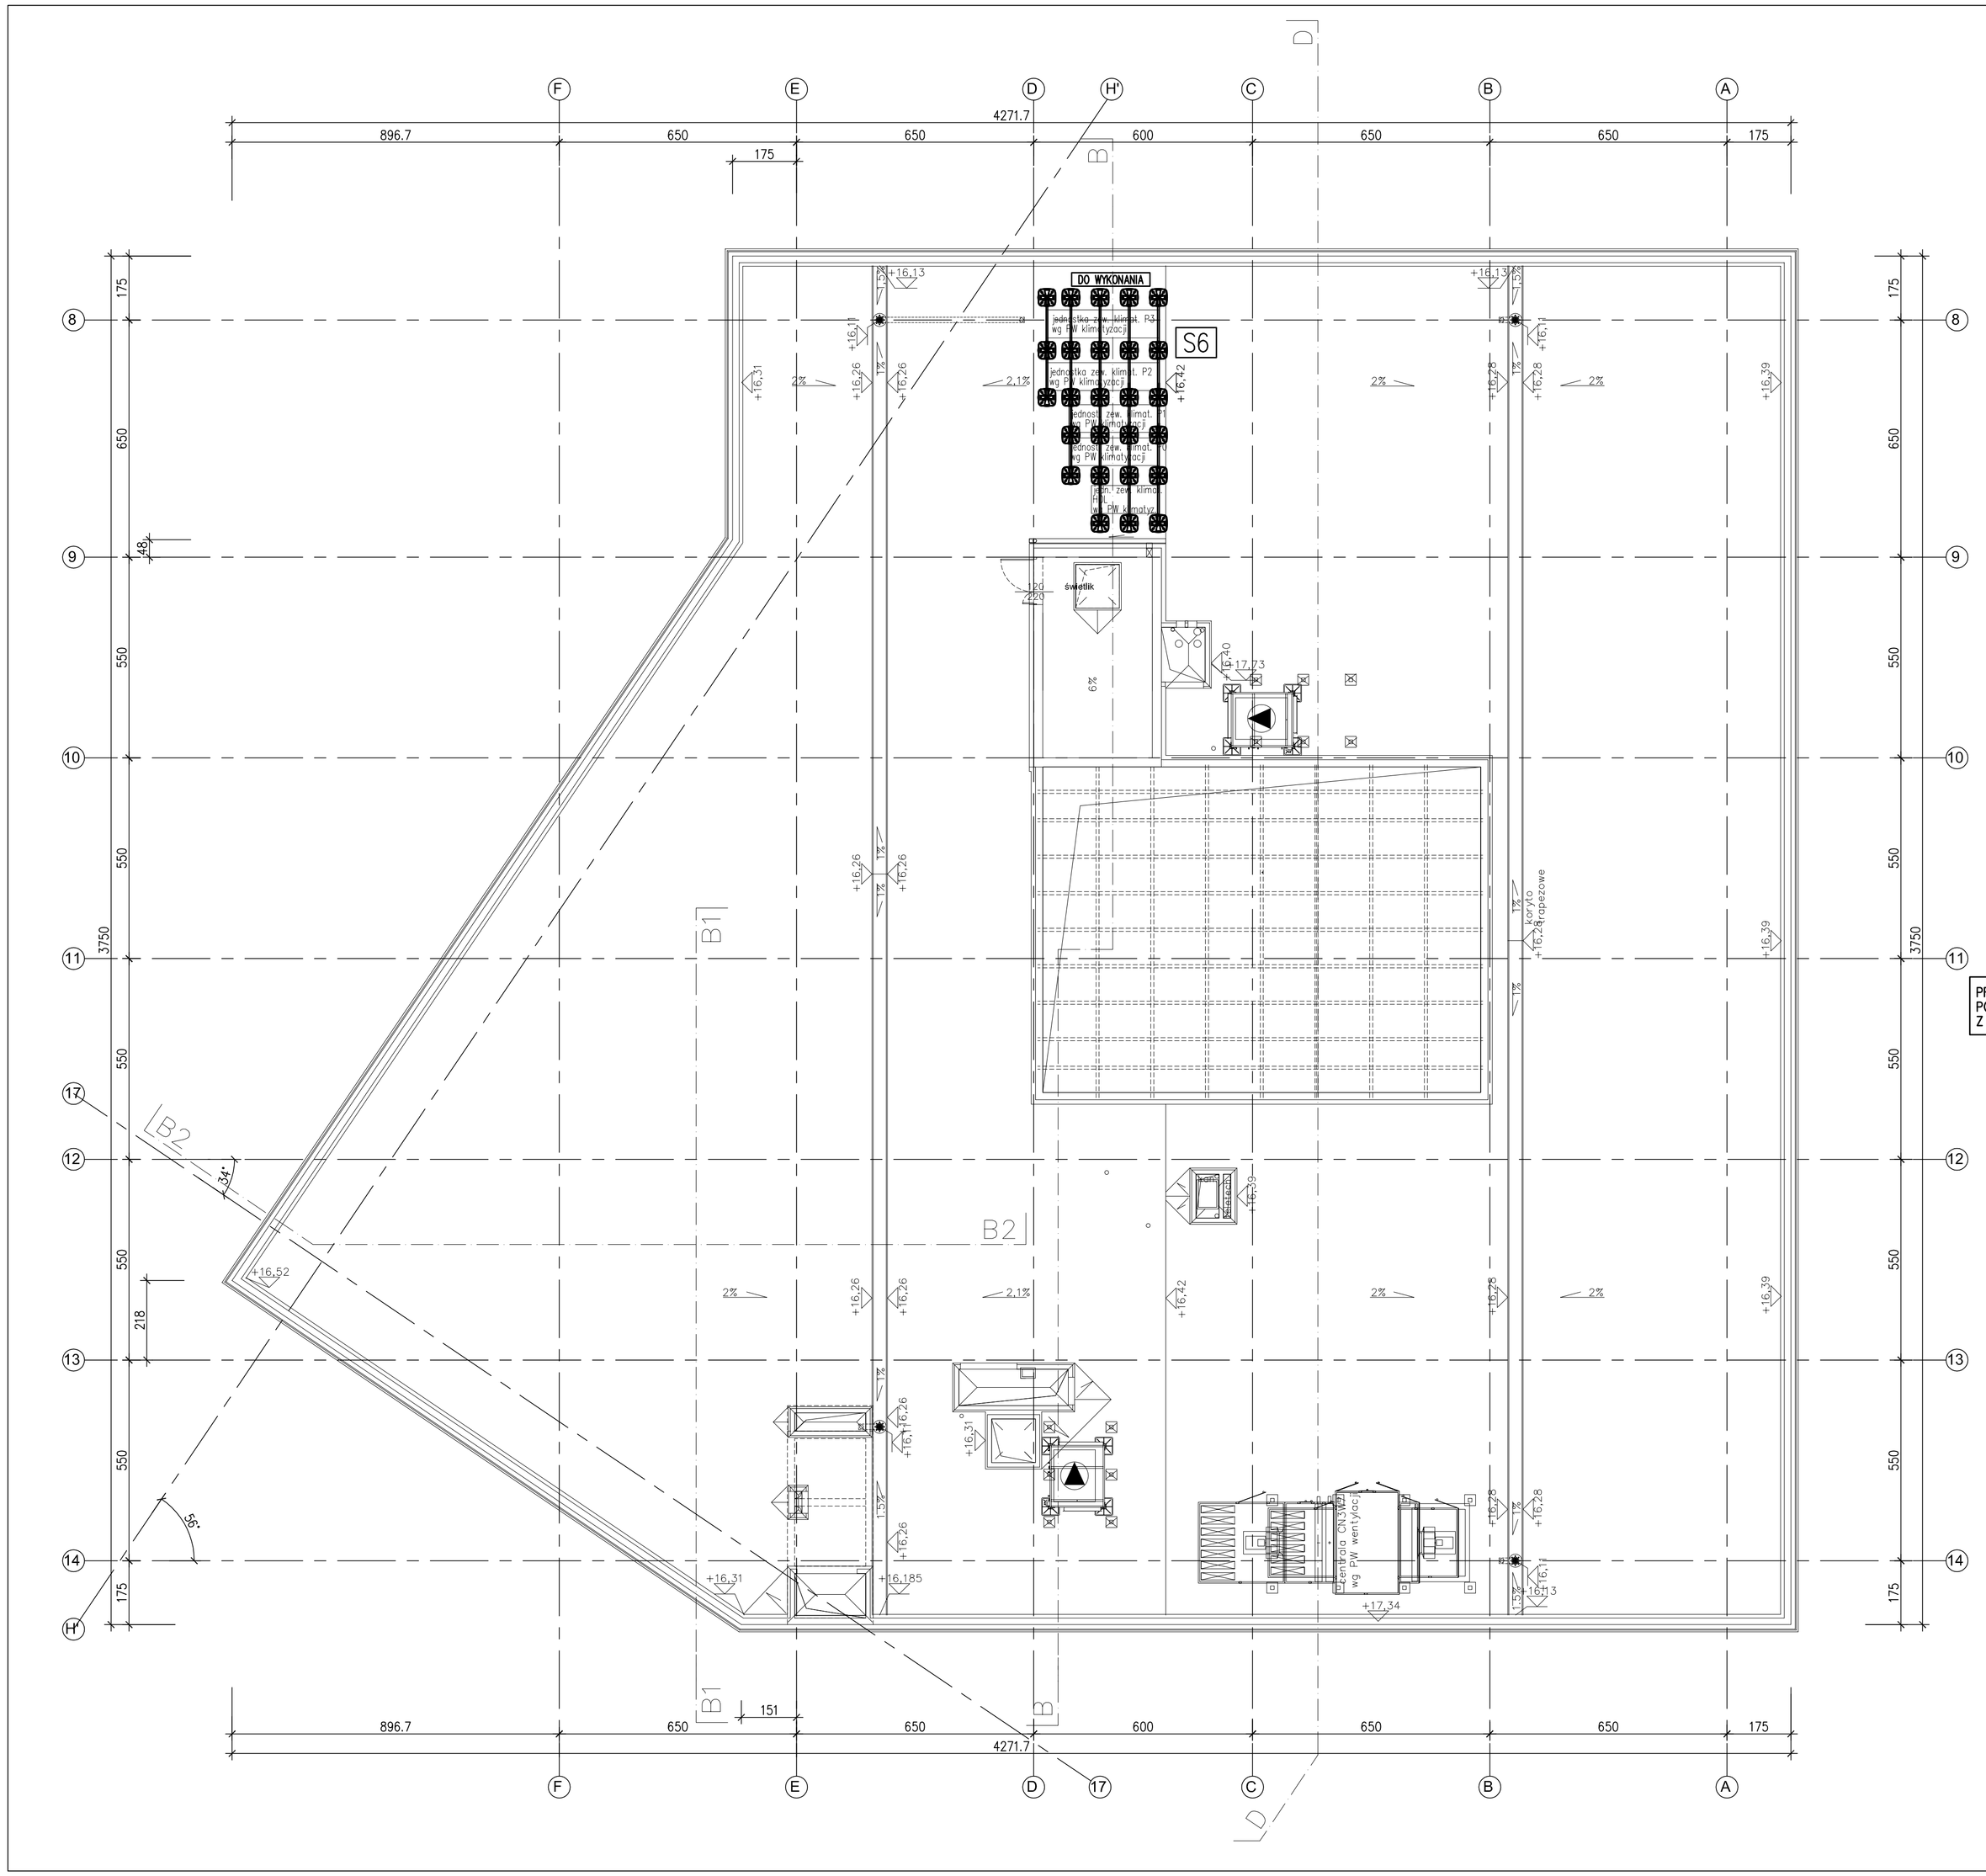
DO WYKONANIA
jednostka zew. klim. wg PW klimatyzacji
S6
Świetlik
Komin wentylacyjny
wg PW wentylacji
Zawór kapsztonowy
+16,13
+16,31
+16,26
+16,42
+16,28
+16,39
+17,73
+16,52
+16,185
+17,34
+16,3
+16,7
+16,8
+16,9
+16,11
+16,12
+16,14
+16,15
+16,16
+16,17
+16,18
+16,19
+16,20
+16,21
+16,22
+16,23
+16,24
+16,25
+16,27
+16,29
+16,30
+16,32
+16,33
+16,34
+16,35
+16,36
+16,37
+16,38
+16,40
+16,41
+16,43
+16,44
+16,45
+16,46
+16,47
+16,48
+16,49
+16,50
+16,51
+16,53
+16,54
+16,55
+16,56
+16,57
+16,58
+16,59
+16,60
+16,61
+16,62
+16,63
+16,64
+16,65
+16,66
+16,67
+16,68
+16,69
+16,70
+16,71
+16,72
+16,73
+16,74
+16,75
+16,76
+16,77
+16,78
+16,79
+16,80
+16,81
+16,82
+16,83
+16,84
+16,85
+16,86
+16,87
+16,88
+16,89
+16,90
+16,91
+16,92