

















CENTRUM KOMPUTEROWE

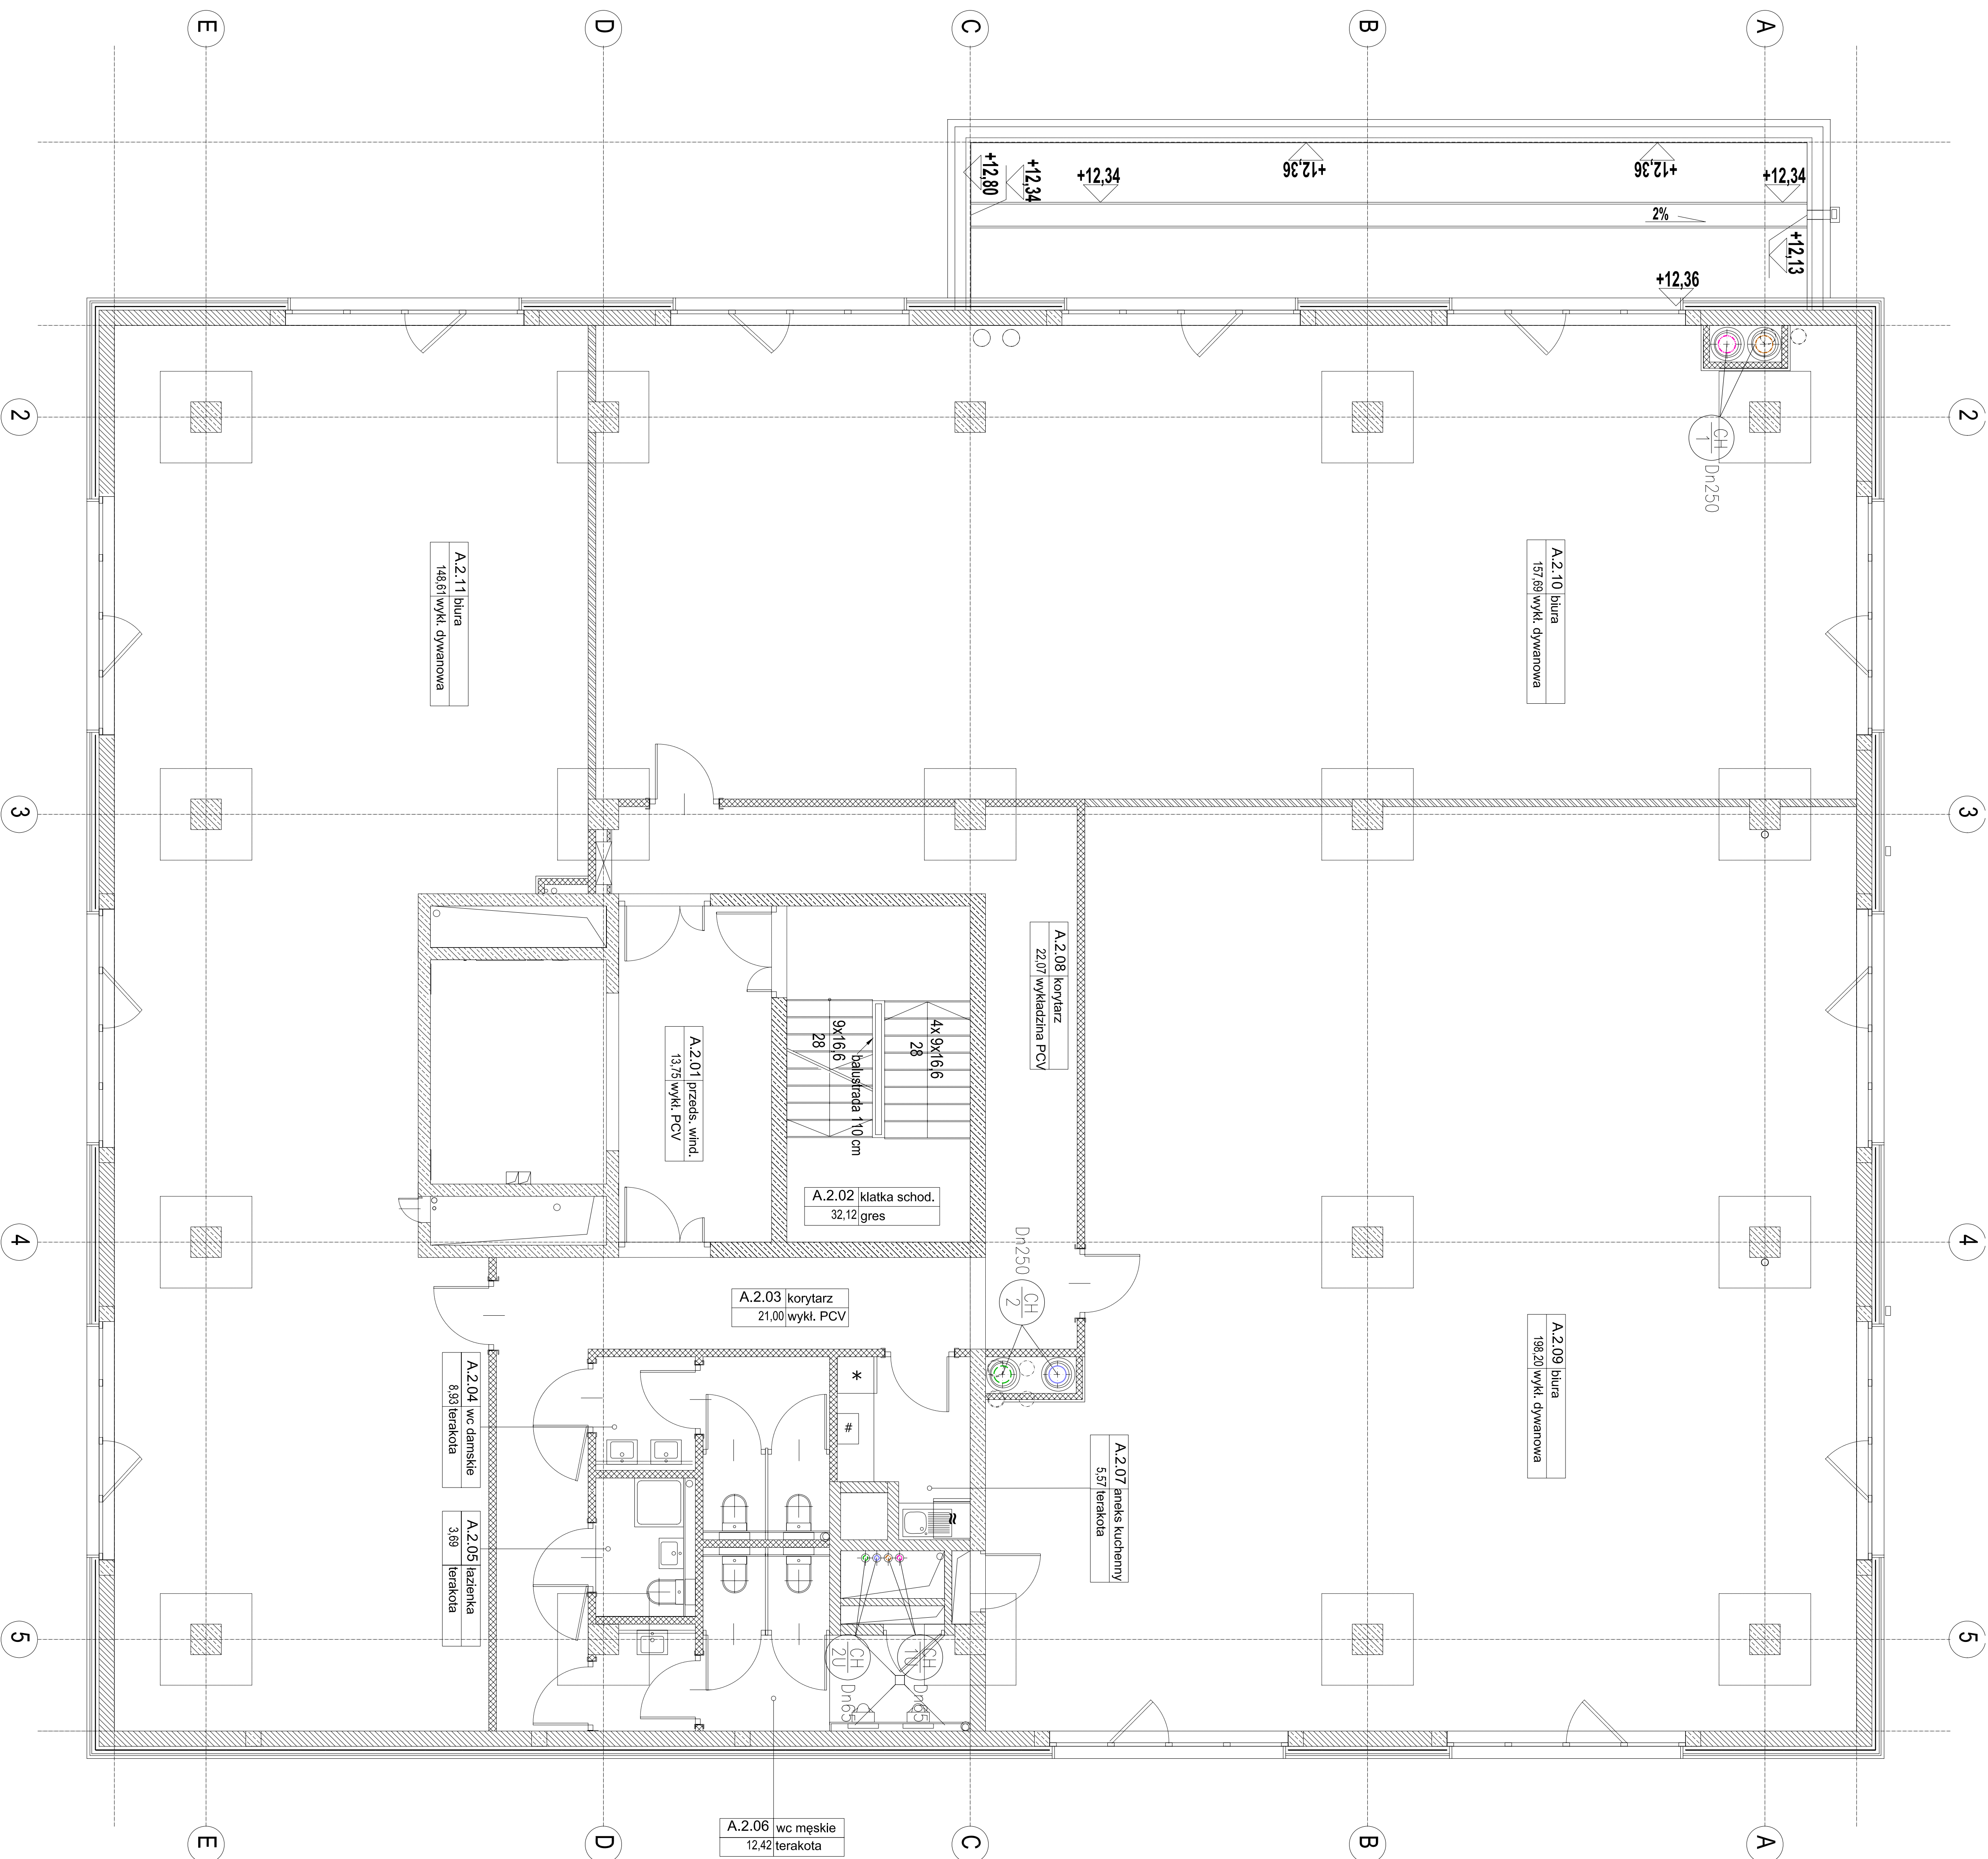


2. Rępała et al. przeanalizowała skuteczność w leczeniu drgającej OAB. Angielski i czeski nie różniły się pod względem skuteczności w leczeniu chorujących o tę samą jednostkę chorobową, ale przewidywalność skutków leczenia była różna.
3. Nie ma danych, jak często występuje zespół.
4. Rępała et al. przeanalizowała skuteczność w leczeniu drgającej OAB. Angielski i czeski nie różniły się pod względem skuteczności w leczeniu chorujących o tę samą jednostkę chorobową, ale przewidywalność skutków leczenia była różna.
5. W tym celu należy wykonać, a może warto zrobić, badania w kierunku choroby tarczycy.
6. Proszę wykonać wywiad, czy pacjent nie ma choroby tarczycy, ponieważ jest to częsta przyczyna drgającej OAB. W tym celu należy wykonać badania krwi.
7. Oczekując, że pacjent zostanie w tym kierunku zbadany, należy wykonać badania krwi.
8. W tym celu należy wykonać badania krwi.
9. W tym celu należy wykonać badania krwi.
10. W tym celu należy wykonać badania krwi.
11. W tym celu należy wykonać badania krwi.
12. W tym celu należy wykonać badania krwi.
13. W tym celu należy wykonać badania krwi.
14. W tym celu należy wykonać badania krwi.
15. W tym celu należy wykonać badania krwi.
16. W tym celu należy wykonać badania krwi.
17. W tym celu należy wykonać badania krwi.
18. W tym celu należy wykonać badania krwi.
19. W tym celu należy wykonać badania krwi.
20. W tym celu należy wykonać badania krwi.
21. W tym celu należy wykonać badania krwi.
22. W tym celu należy wykonać badania krwi.
23. W tym celu należy wykonać badania krwi.
24. W tym celu należy wykonać badania krwi.
25. W tym celu należy wykonać badania krwi.
26. W tym celu należy wykonać badania krwi.
27. W tym celu należy wykonać badania krwi.
28. W tym celu należy wykonać badania krwi.
29. W tym celu należy wykonać badania krwi.
30. W tym celu należy wykonać badania krwi.
31. W tym celu należy wykonać badania krwi.
32. W tym celu należy wykonać badania krwi.
33. W tym celu należy wykonać badania krwi.
34. W tym celu należy wykonać badania krwi.
35. W tym celu należy wykonać badania krwi.
36. W tym celu należy wykonać badania krwi.
37. W tym celu należy wykonać badania krwi.
38. W tym celu należy wykonać badania krwi.
39. W tym celu należy wykonać badania krwi.
40. W tym celu należy wykonać badania krwi.
41. W tym celu należy wykonać badania krwi.
42. W tym celu należy wykonać badania krwi.
43. W tym celu należy wykonać badania krwi.
44. W tym celu należy wykonać badania krwi.
45. W tym celu należy wykonać badania krwi.
46. W tym celu należy wykonać badania krwi.
47. W tym celu należy wykonać badania krwi.
48. W tym celu należy wykonać badania krwi.
49. W tym celu należy wykonać badania krwi.
50. W tym celu należy wykonać badania krwi.
51. W tym celu należy wykonać badania krwi.
52. W tym celu należy wykonać badania krwi.
53. W tym celu należy wykonać badania krwi.
54. W tym celu należy wykonać badania krwi.
55. W tym celu należy wykonać badania krwi.
56. W tym celu należy wykonać badania krwi.
57. W tym celu należy wykonać badania krwi.
58. W tym celu należy wykonać badania krwi.
59. W tym celu należy wykonać badania krwi.
60. W tym celu należy wykonać badania krwi.
61. W tym celu należy wykonać badania krwi.
62. W tym celu należy wykonać badania krwi.
63. W tym celu należy wykonać badania krwi.
64. W tym celu należy wykonać badania krwi.
65. W tym celu należy wykonać badania krwi.
66. W tym celu należy wykonać badania krwi.
67. W tym celu należy wykonać badania krwi.
68. W tym celu należy wykonać badania krwi.
69. W tym celu należy wykonać badania krwi.
70. W tym celu należy wykonać badania krwi.
71. W tym celu należy wykonać badania krwi.
72. W tym celu należy wykonać badania krwi.
73. W tym celu należy wykonać badania krwi.
74. W tym celu należy wykonać badania krwi.
75. W tym celu należy wykonać badania krwi.
76. W tym celu należy wykonać badania krwi.
77. W tym celu należy wykonać badania krwi.
78. W tym celu należy wykonać badania krwi.
79. W tym celu należy wykonać badania krwi.
80. W tym celu należy wykonać badania krwi.
81. W tym celu należy wykonać badania krwi.
82. W tym celu należy wykonać badania krwi.
83. W tym celu należy wykonać badania krwi.
84. W tym celu należy wykonać badania krwi.
85. W tym celu należy wykonać badania krwi.
86. W tym celu należy wykonać badania krwi.
87. W tym celu należy wykonać badania krwi.
88. W tym celu należy wykonać badania krwi.
89. W tym celu należy wykonać badania krwi.
90. W tym celu należy wykonać badania krwi.
91. W tym celu należy wykonać badania krwi.
92. W tym celu należy wykonać badania krwi.
93. W tym celu należy wykonać badania krwi.
94. W tym celu należy wykonać badania krwi.
95. W tym celu należy wykonać badania krwi.
96. W tym celu należy wykonać badania krwi.
97. W tym celu należy wykonać badania krwi.
98. W tym celu należy wykonać badania krwi.
99. W tym celu należy wykonać badania krwi.
100. W tym celu należy wykonać badania krwi.

[illegible]

Answer

- | | |
|---|---|
|  | - Siatka sterownika 60x120 cm wykończone i etap |
|  | - Siatka sterownika 60x120 cm wykończone i etap |
|  | - Siatka sterownika 60x120 cm wykończone i etap |
|  | - Siatka sterownika 60x120 cm wykończone i etap |
|  | - Siatka sterownika 60x120 cm wykończone i etap |
|  | - Siatka sterownika 60x120 cm wykończone i etap |
|  | - Siatka sterownika 60x120 cm wykończone i etap |
|  | - Siatka sterownika 60x120 cm wykończone i etap |
|  | - Siatka sterownika 60x120 cm wykończone i etap |
|  | - Siatka sterownika 60x120 cm wykończone i etap |
|  | - Siatka sterownika 60x120 cm wykończone i etap |
|  | - Siatka sterownika 60x120 cm wykończone i etap |
|  | - Siatka sterownika 60x120 cm wykończone i etap |
|  | - Siatka sterownika 60x120 cm wykończone i etap |
|  | - Siatka sterownika 60x120 cm wykończone i etap |

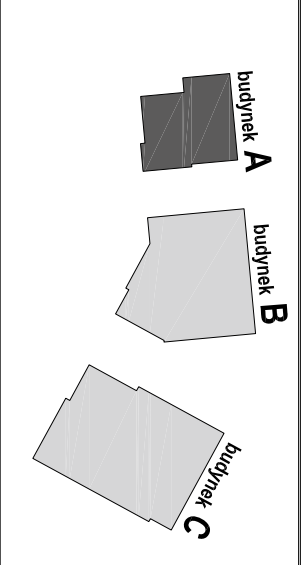

Wieloprotokolowy projekt budowlany i wykonawczy
Pracowni w okresie 2008-2010 przez pracownię
Portali - PP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Niniejsze rysunki stanowią dokumentację sędziowską
zawierającą zarysy wprowadzonej podczas budowy
i uzupełniającej zmiany wprowadzonej podczas budowy
oraz projektami zamienionymi i uzupełnionymi wykon
nymi przez pracownię CITY architektów Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością Sp. z ograniczoną
odpowiedzialnością, autorstwa

PROJEKT ZAMIENNY KOMPLEKSU ZABUDOWY
USŁUGOWEJ NA POTREBY SZCZECIŃSKIEGO PARTI-
NAUKOWO - TECHNOLOGICZNEGO PRZY UL.
NIEMIERZYŃSKIEJ W SZCZECINIE

temat:
**BUDOWA I WYPOSAŻENIE I ETAPU POMIARANIA
TECHNOPARK W SZCZECINIE PRZY ULICY
NIEMIERZYŃSKIEJ / CYFROWEJ,**

KONTRYNACJA INWESTYCJI
nazwa projektu:
Szczecin, ul. Niemieżyńska 17, 17a

adres inwestycji:
Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny,

ul. Niemcewizyńska 17A, 17-441 Szczecin
Inwestor:
dr inż. Adam Krupński, upr. ZAP/0072/POOS/06
projektant / autor projektu:

mgr inż. Agnieszka Cichocka, upr. ZAP/02222/PWOS/10
specjalistka:
BUD. A-RZUT II PIĘTRA
INSTALACJA WODY LODOWEJ

| | |
|--------------|-----------------------|
| rys. | 1:50 |
| sanitarna | SPASZK: |
| 0101231: | |
| P. ZAMIEENNY | Szczecin, 10.09.2013r |
| 1823: | Q&B: |
| | S4 |
| | 100 rys. |