C.1.17 biura Ti= 20°C Q=3730W
C.1.13 biura Ti= 20°C Q=2270W
C.1.09 klatka schodowa Ti= 16 Q=W
C.1.16 wc ON/damskie Ti= 20°C rozdział
C.1.15 aneks kuchenny Ti= 16°C rozdział
C.1.08 korytarz Ti= 16°C nieogrzewane
C.1.12 sala konferencyjna Ti= 20°C Q=480W
C.1.11 sala konferencyjna Ti= 20°C Q=125W
C.1.08 biura Ti= 20°C Q=3690W
C.1.18 biura Ti= 20°C Q=2020W
C.1.11a sala konferencyjna Ti= 20°C Q=210W
C.1.14 ON/damskie Ti= 20°C rozdział
C.1.13 wc męski Ti= 20°C rozdział
C.1.19 biura Ti= 20°C Q=2220W
C.1.02 klatka schodowa Ti= 16°C nieogrzew.
C.1.01 przedsionek windowy Ti= 16°C nieogrzew.
C.1.03 serwer Ti= 16°C rozdział
C.1.05 WC ON/damskie Ti= 16°C rozdział
C.1.04 wc męskie Ti= 20°C rozdział
C.1.07 biura Ti= 20°C Q=5000W
C.1.06 biura Ti= 20°C Q=2440W

JED 19 FXFQ50A 6,4x12,7
JED 33 FXFQ50A 6,4x12,7
JED 32 FXFQ63A 9,5x15,9
JED 31 FXFQ63A 9,5x15,9
JED26 FXFQ63A
JED 29 FXFQ20A
JED 30 FXFQ20A
JED 35 FXFQ63A
JED 80 FXFQ63A
JED 86 FXFQ20A
JED 16 FXFQ63A
JED 25 FXFQ63A
JED 18 FXFQ63A
JED 24 FXFQ50A
JED 17 FXFQ63A
JED 23 FXFQ80A
JED 34 FXFQ80A
JED 20 FXFQ80A
JED 88 FXAQ32P
JED 22 FXFQ80A
JED 21 FXFQ50A

SKR20 BSVQ100P8B
SKR19 BSVQ160P8B
SKR17 BSVQ160P8B
SKR10 BSVQ160P8B
SKR16 BSVQ100P8B
SKR18 BSVQ250P8B
SKR52 BSVQ100P8B
SKR45 BSVQ160P8B
SKR12 BSVQ160P8B
SKR14 BSVQ160P8B

PODGRZEWACZ POJEMNOSCIOWY OBJ 10L ELEKT MOCOWANY pod umywalka firmy: STIEBEL ELTRON typ: SNU10SLI
moc:2kW Podłączenie elektryczne:1/N/PE; 230V
Zużycie energii na podtrzymanie temp. /24hkWh:0,63
GE/10/4/7
w posadzce ks PVC050 i=2,0%
podejscie pod stropem do,podlaczenia wpustu kondygnacje wyzej PVC 050
PODGRZEWACZ POJEMNOSCIOWY OBJ 30L ELEKT MOCOWANY DO STROPU NAD SUFITEM PODWESZANYM FIRMY: AGE TYP: EWH 30 CONFORT UNIWERSAL
Moc przyłączeniowa ~ 230 V kW: 1,8
Podłączenie elektryczne: 1/N/PE;
Termostatyczny zawór mieszający typ:TM50 bezpośredniego działania z termostatem (nastawa 35°C)
obudować płytą KG
HP25 Q=2kW

WG-3 P0-C P1-C HOL-C 11Rs 12Rs 13Rs 14Rs 15Rs 10Rs 9Rs
9.1w 9.1k 19k 14k 13k 13w 12k 12w 21wp 12.1w 12.1k 10.1w 10.1k 4hp 11w 11k 22wp 9k 11.1w 11.1k 5hp 10k

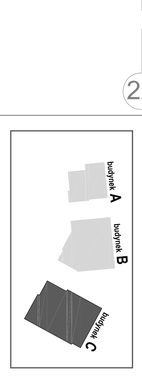

LEGENDA
KANALIZACJA SANITARNA PODPOSADZKOWA
KANALIZACJA SANITARNA POD STROPEM
PRZEWODY KLIMATYZACJI FREONOWYCH
INSTALACJA DWURUROWA
PRZEWODY KLIMATYZACJI FREONOWYCH
INSTALACJA TRZYRUROWA
INSTALACJA SKROPLIN Z KLIMATYZACJI
INSTALACJA WODY ZIMNEJ
ELEMENTY INSTALACJA WODY ODDEMONTAŻU
INSTALACJA WODY CIEPŁEJ
KRATA OZEBRINA KLIMATYZACJI
DYSZE MAWIENIE KLIMATYZACJI
ELEMENTY WYKONAWCZYCH INSTALACJI
OZNACZENIE PIONU CHŁODNICZEGO
OZNACZENIE PIONU CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO
OZNACZENIE PIONU WODOCIĄGOWEGO
OZNACZENIE PIONU KANALIZACJI
GRZEJNIK ELEKTRYCZNY NASCIENNY
KLIMATYZATOR ŁAZIENKOWY

Wskazany projekt budowlany wykonawczy opracowany w wersji 2035-2010 przez pracownię projektową Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka jawna z siedzibą w Szczecinie przy ulicy Niemierzyńskiej 17a, 71-441 Szczecin, jest własnością autorską projektanta. Zabrania się kopiowania, powielania oraz projektanta zamieszczania w Internecie bez zgody autorskiej. Wykonawca projektu zmiany wprowadzone podczas budowy uzgadnia bieżąco z projektantami zamiennymi i uzupełniającymi wykonawczymi przez pracownię. CITY wchłonął Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka jawna z siedzibą w Szczecinie przy ulicy Niemierzyńskiej 17a, 71-441 Szczecin, jest własnością autorską projektanta. Zabrania się kopiowania, powielania oraz