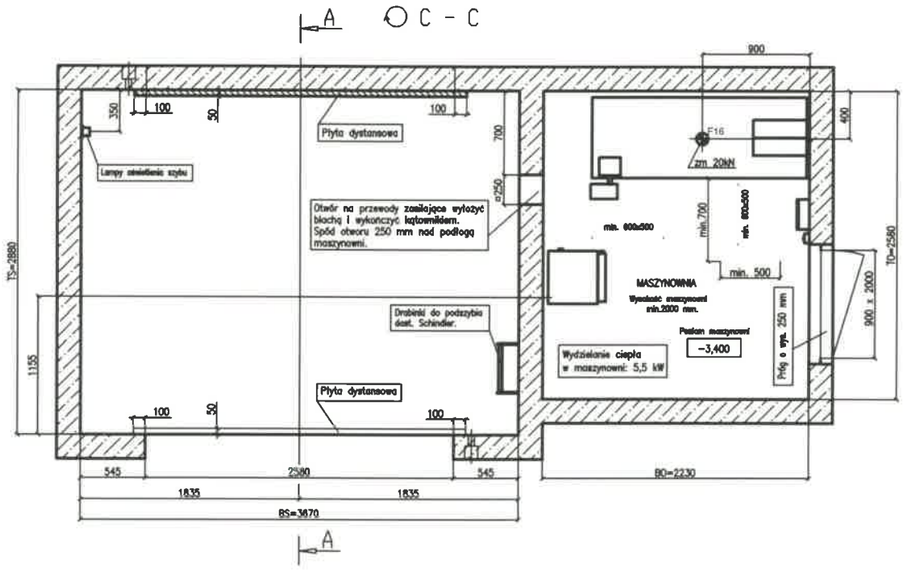

SCHEMAT USYTUOWANIA POMOSTÓW MONTAŻOWYCH

UWAGA! GRUBOŚĆ DESEK MIN. 38 MM

Wszystkie pozostałe wytyczne wykonania pomostów montażowych zawarte są w załączonym projekcie nr 64/11/KR/06, autorstwa R. Klimasa

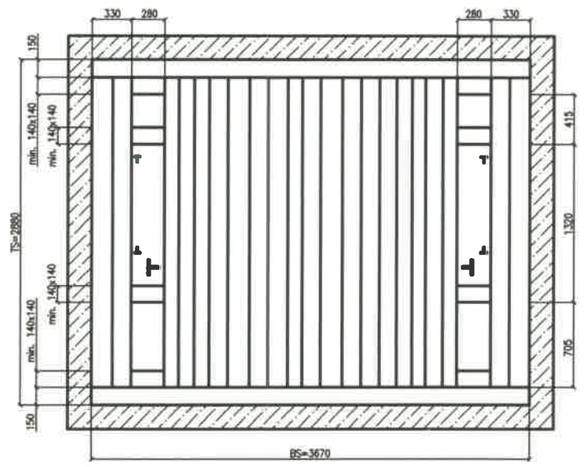

Pomosty umieścić 400 mm poniżej poziomu każdego z przystanków. W przypadku, gdy odległość pomiędzy poziomami sąsiednich przystanków w pionie przekracza 4 m, umieścić dodatkowy pomost w połowie tej odległości.
Najwyższy pomost umieścić na wysokości 1500 mm ponad poziomem najwyższego przystanku.

Podszybie - siły

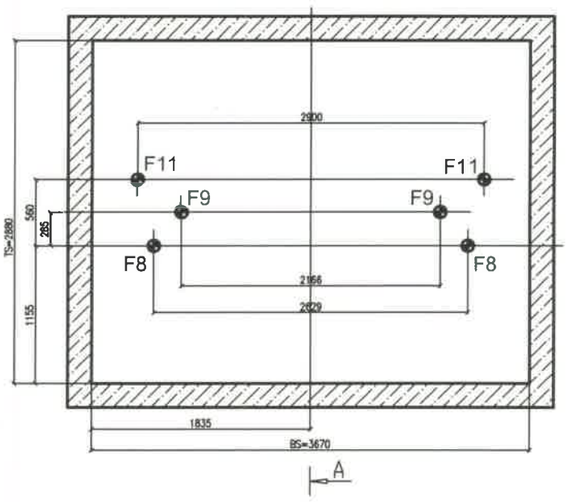

SIŁY DZIAŁAJĄCE NA SZYB

Siły działające na dno podszybia:
F8= 95,5 kN
F9= 120,5 kN
F11= 80,5 kN
Siła działająca na dno maszynowni:
F16= 10,5 kN
Siły działające na prowadnice:
FF1=16,40 kN
FF2=21,80 kN

Rodzaj niezbędnej DOKUMENTACJI POWYKONAWCZEJ

KIEROWNIK BUDOWY
mgr inż. Radosław Zajkowski
ZAP/0610/POOK/04

portal | pracownia projektowa
profesjonalnie zmierzamy marzenia w rzeczywistość

Portal PP Sp. z o.o Spółka Komandytowa
71-604 Szczecin ul. Szarotki 9 tel. 695 15 15 42, 091 81 22 199, biuro@pp-portal.pl
www.pp-portal.pl

KOMPLEKS ZABUDOWY USŁUGOWEJ NA POTRZEBY SZCZECIŃSKIEGO PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO PRZY UL. NIEMIERZYŃSKIEJ W SZCZECINIE
ETAP II - ZAGOSPODAROWNIE TERENU, GARAŻ PODZIEMNY, BUDYNKI A I B

Szczecin, ul. Niemierzyńska, dz. nr 3/7, 3/5, 1/8

Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny, ul. Kolumba, Szczecin

mgr inż. arch. Agnieszka Wiktowska, upr. nr ZS/ZPOIA/2035

mgr inż. arch. Agnieszka Cieśla
mgr inż. arch. Arkadiusz Nowakowski
mgr inż. arch. Anita Wiśniewska

mgr inż. arch. Maciej Zwolski, upr. nr 410/Sz/96

ZAŁOŻENIA TECHNICZNE I WYTYCZNE DO WIND

architektura 1:50
P.W. Szczecin, lipiec 2010r A17

UWAGA:
Kopiowanie, publikacje oraz wszelkie inne formy wykorzystania projektu bez zgody autorów będą naruszeniem przepisów wynikających z Ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych

S2600 3000 VF40 2C4 2300 2300x2350

OBIEKT: SZCZECIŃSKI PARK NAUKOWO TECHNICZNY.

Projektował	Laszuk		ZAŁOŻENIA TECHNICZNE I WYTYCZNE PROJEKTOWE NAPĘD HYDRAULICZNY, Z MASZYNOWNIĄ GQ= 3000 kg / 40 osób
Sprawdził	Ostrowski		
Podziałka 1:20	Nr komputerowy ZT-3836c	Data 06'2009	

SCHINDLER POLSKA
02-676 Warszawa, ul. Postępu 12a
tel.: 22 5492154, faks: 22 8437978

Nr rysunku ZT-3836c

Arkusz 2/3