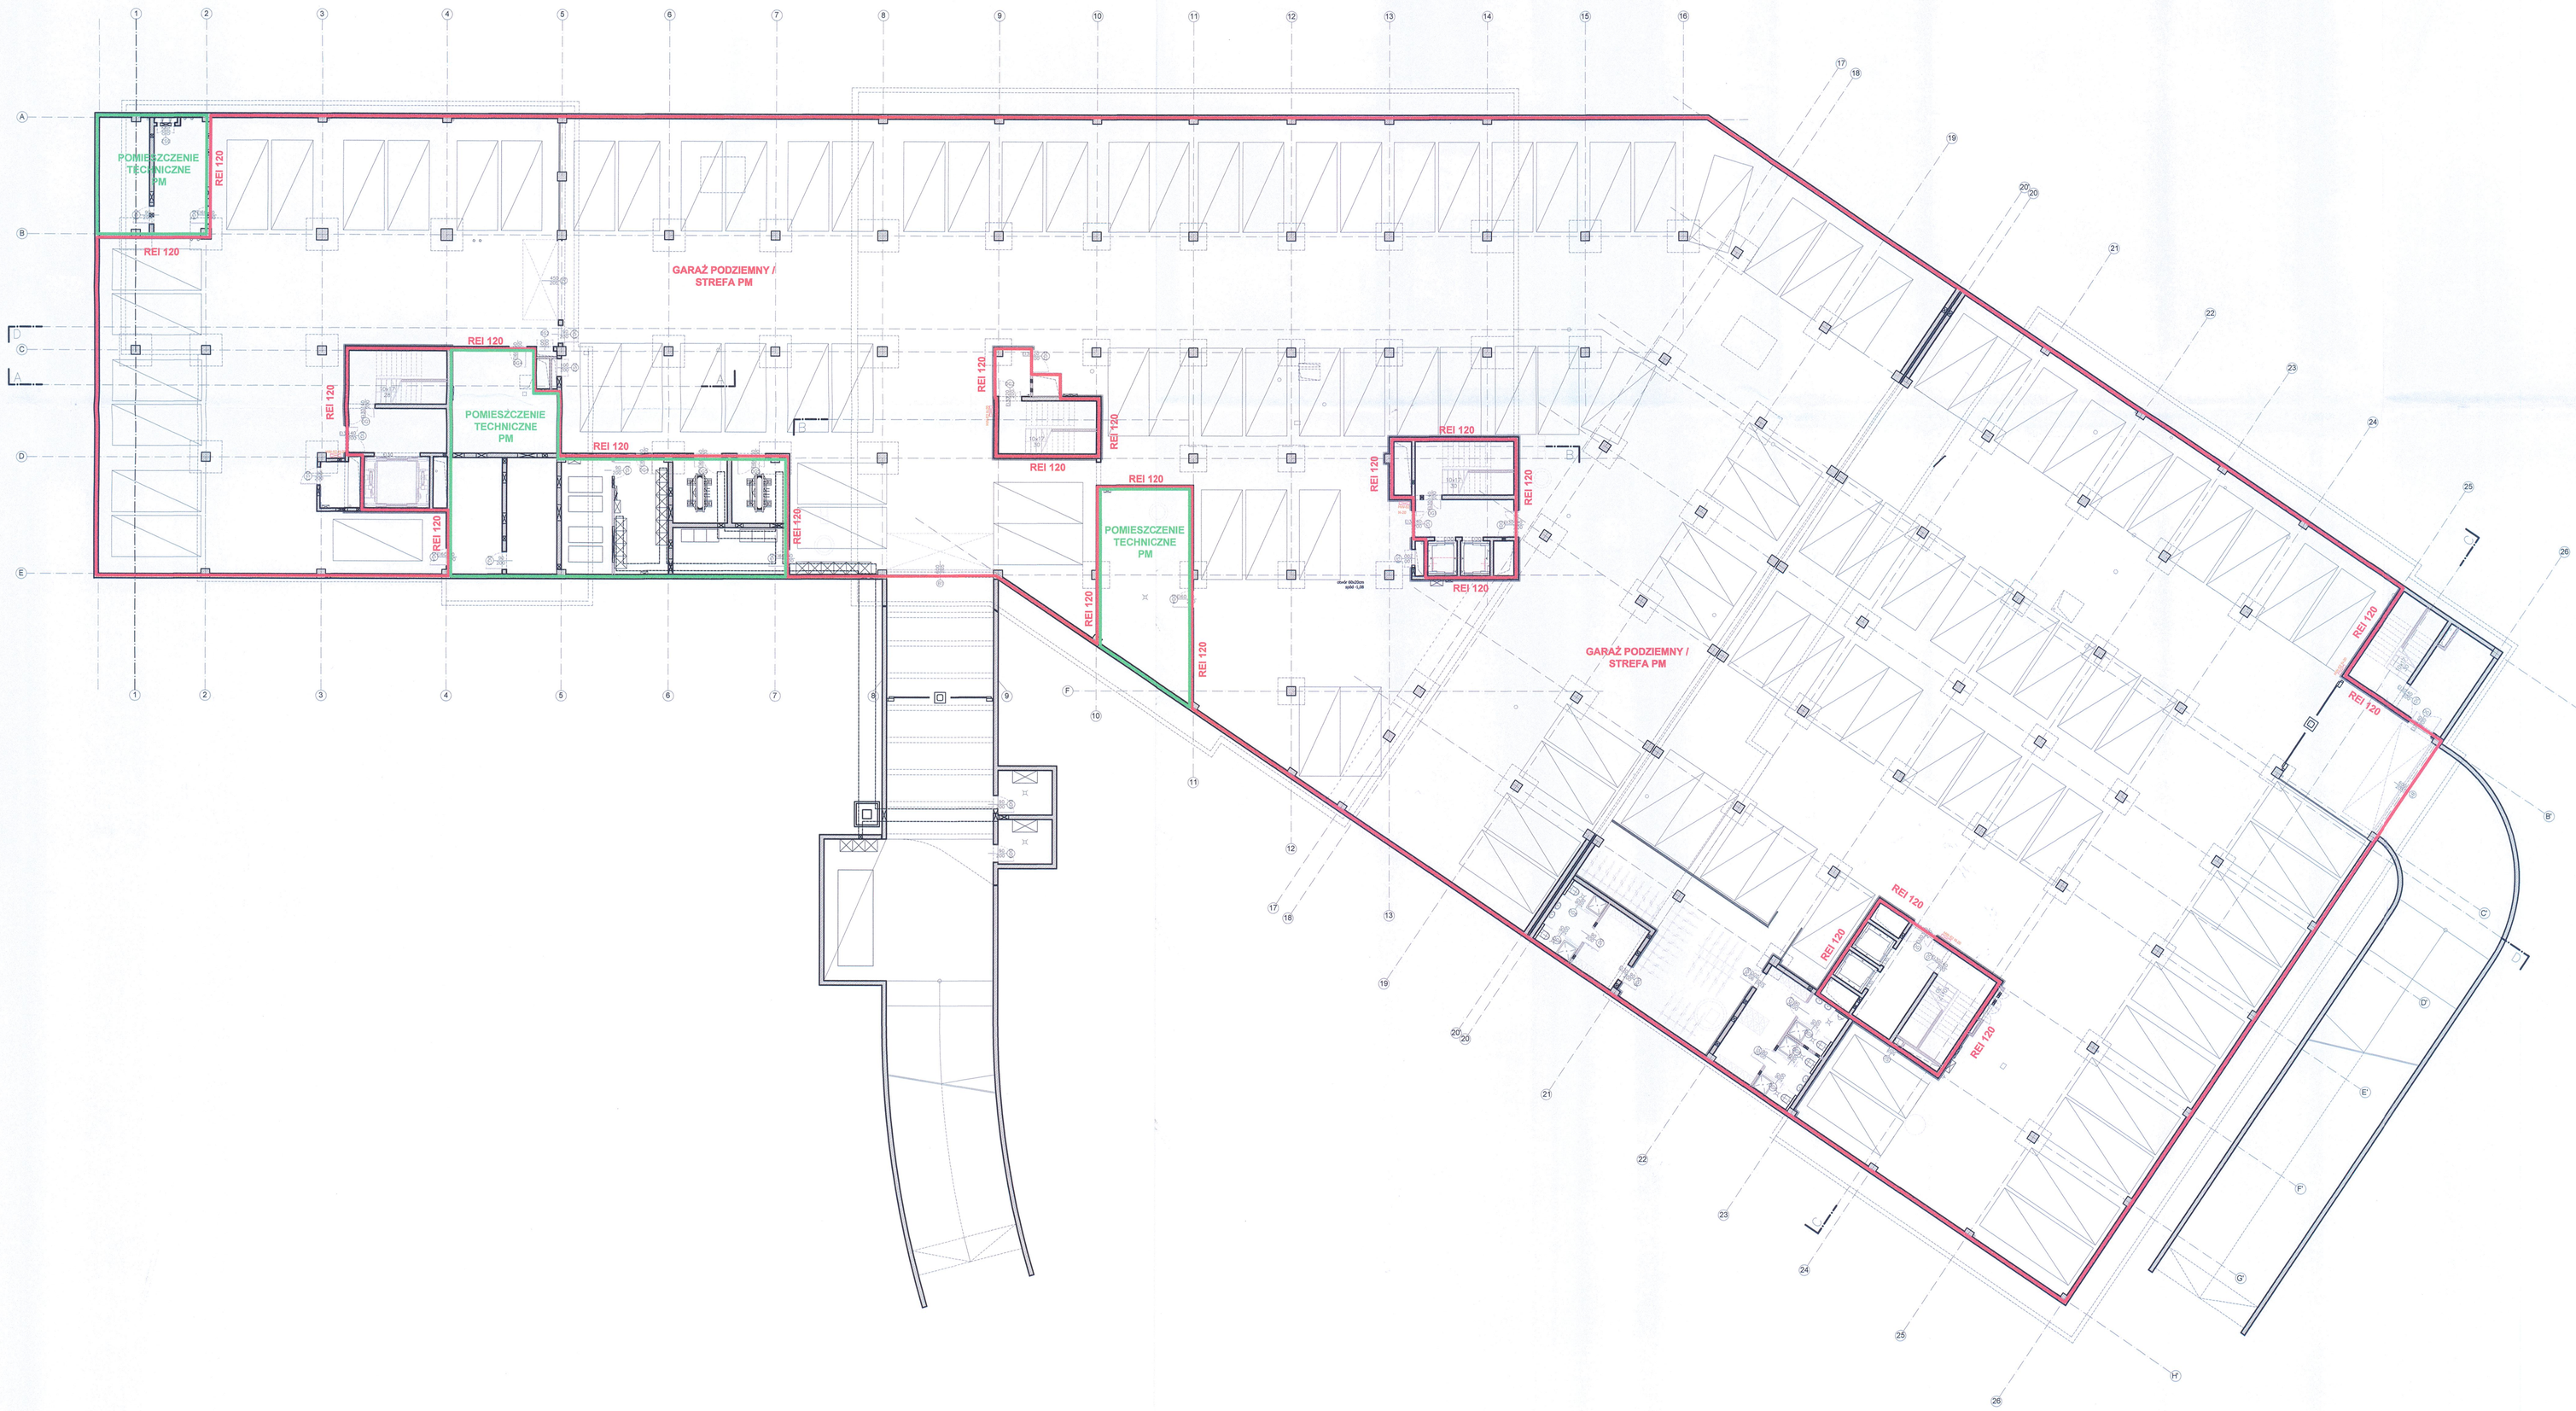

DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

Uwaga 1 Strop nad I piętrem budynku A nie spełnia REI 120
2. Przejście instalacyjne przez ściany oddzielenia pożarowe wykonane zgodnie z zatwierdzonymi na dokumentacji powykonawczej

KIEROWNIK BUDOWY
[illegible]
UPR. BZ ZAP/0681/OWOK/04

KOMPLEKS ZABUDOWY USŁUGOWEJ NA POTRZEBY SZCZECIŃSKIEGO PARKU NAUKOWO–TECHNOLOGICZNEGO PRZY UL. NIEMIERZYŃSKIEJ W SZCZECINIE

temat:

Szczecin, ul. Niemierzyńska, dz. nr 48,49,50
adres inwestycji

Szczeciński Park Naukowo – Technologiczny Sp. z o.o.
ul.Niemierzyńska 17a, Szczecin
inwestor:

mgr inż. arch. Agnieszka Witkowska,
upr. nr 28/ZPOIA/2005
projektant:

mgr inż. arch. Maciej Zombirt,
upr. nr 41/Sz/99
projektant sprawdzający:

SCHEMAT WYDZIELEŃ P.POŻ.

gar.garaż
branża: architektura
P.W.
fazaa:

1:200
skala:

Szczecin, wrzesień 2012r

GP2
nr rys.

UWAGA:
Projekt autorstwa pracowni Portal- PP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. / zmiany w opisanym i zaznaczonym zakresie sporządzono w ramach nadzoru autorskiego.