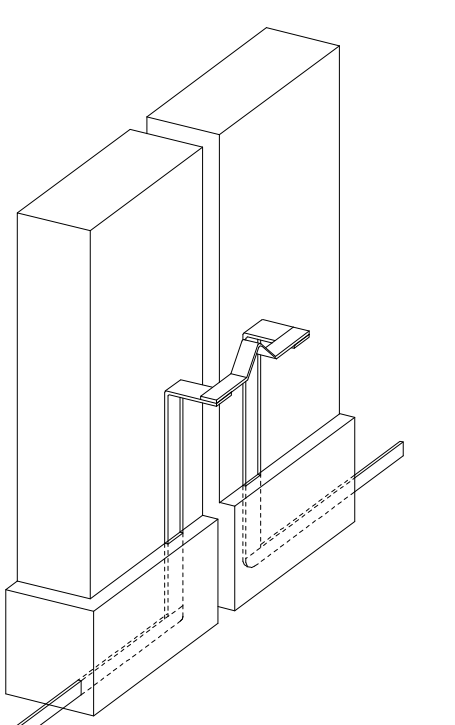





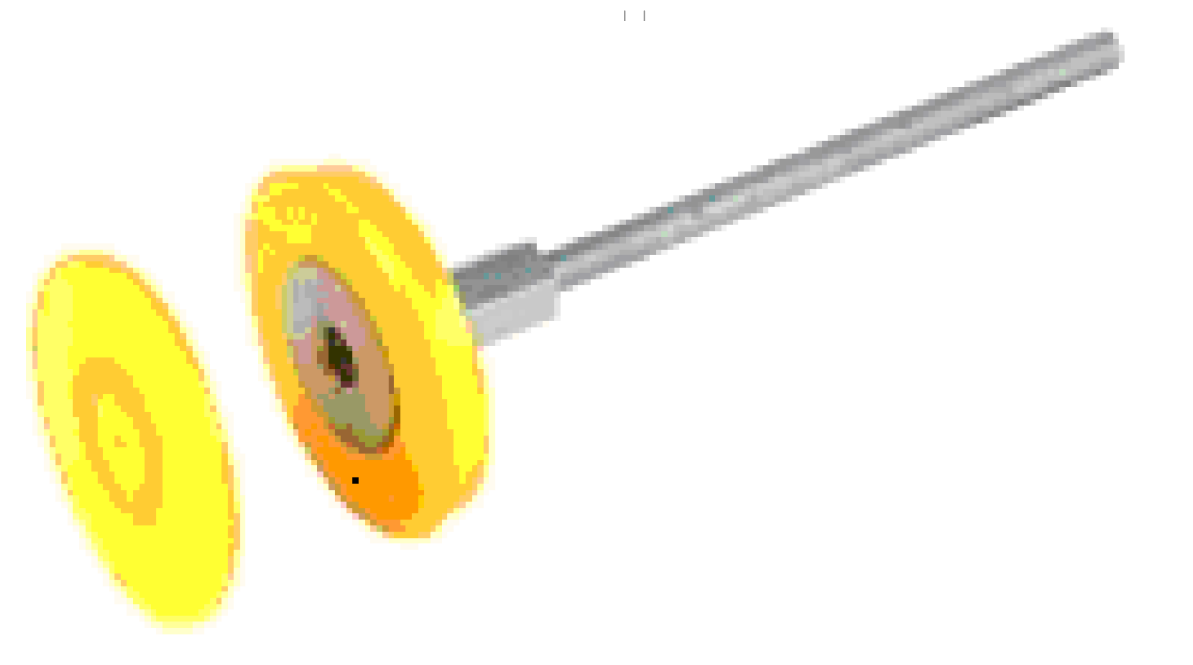


- Szczegół A**
- DO SIATKI ŻWODÓW POZIOMYCH
- przewód odprowadzający FeZn 30x5
 - Rura ochronna 30x4 Ø 30
 - skrzynka ze złączem kontrolnym
 - tężce kontrolne 4x80cm
 - bednarka 30x5 uziom fundamentowy



wykonanie łączenia elastycznego uziomu na dylatacji

-  Bednarka FeZn30x4 prowadzona w górę wewnątrz słupa (żwody pionowe)
-  złącze kontrolno pomiarowe
-  Taśma FeZn30x4 prowadzona w posadzce w otulinie z betonu 5cm
-  połączenie uziomu w sposób trwały
-  - element dla wykonania punktu uziemiającego na budynku DEHN nr kat. 487 241



element dla wykonania punktu uziemiającego na budynku DEHN nr kat. 487 241

