Schemat instalacji chłodniczej

Agregat ACH6 typu 3232.889
produkcji firmy Rittal:
- moc chłodnicza 485 kW,
- parametry 15/21 °C,
- glikol etylenowy 30 %,
- przepływ 1200 l/min.
- przyłącza wodne 4''

Wyposażenie urządzenia:
- pompa obiegowa (+ pompa rezerwowa),
- zawór bezpieczeństwa po=3,5 bar,
- naczynie wzbiorcze,

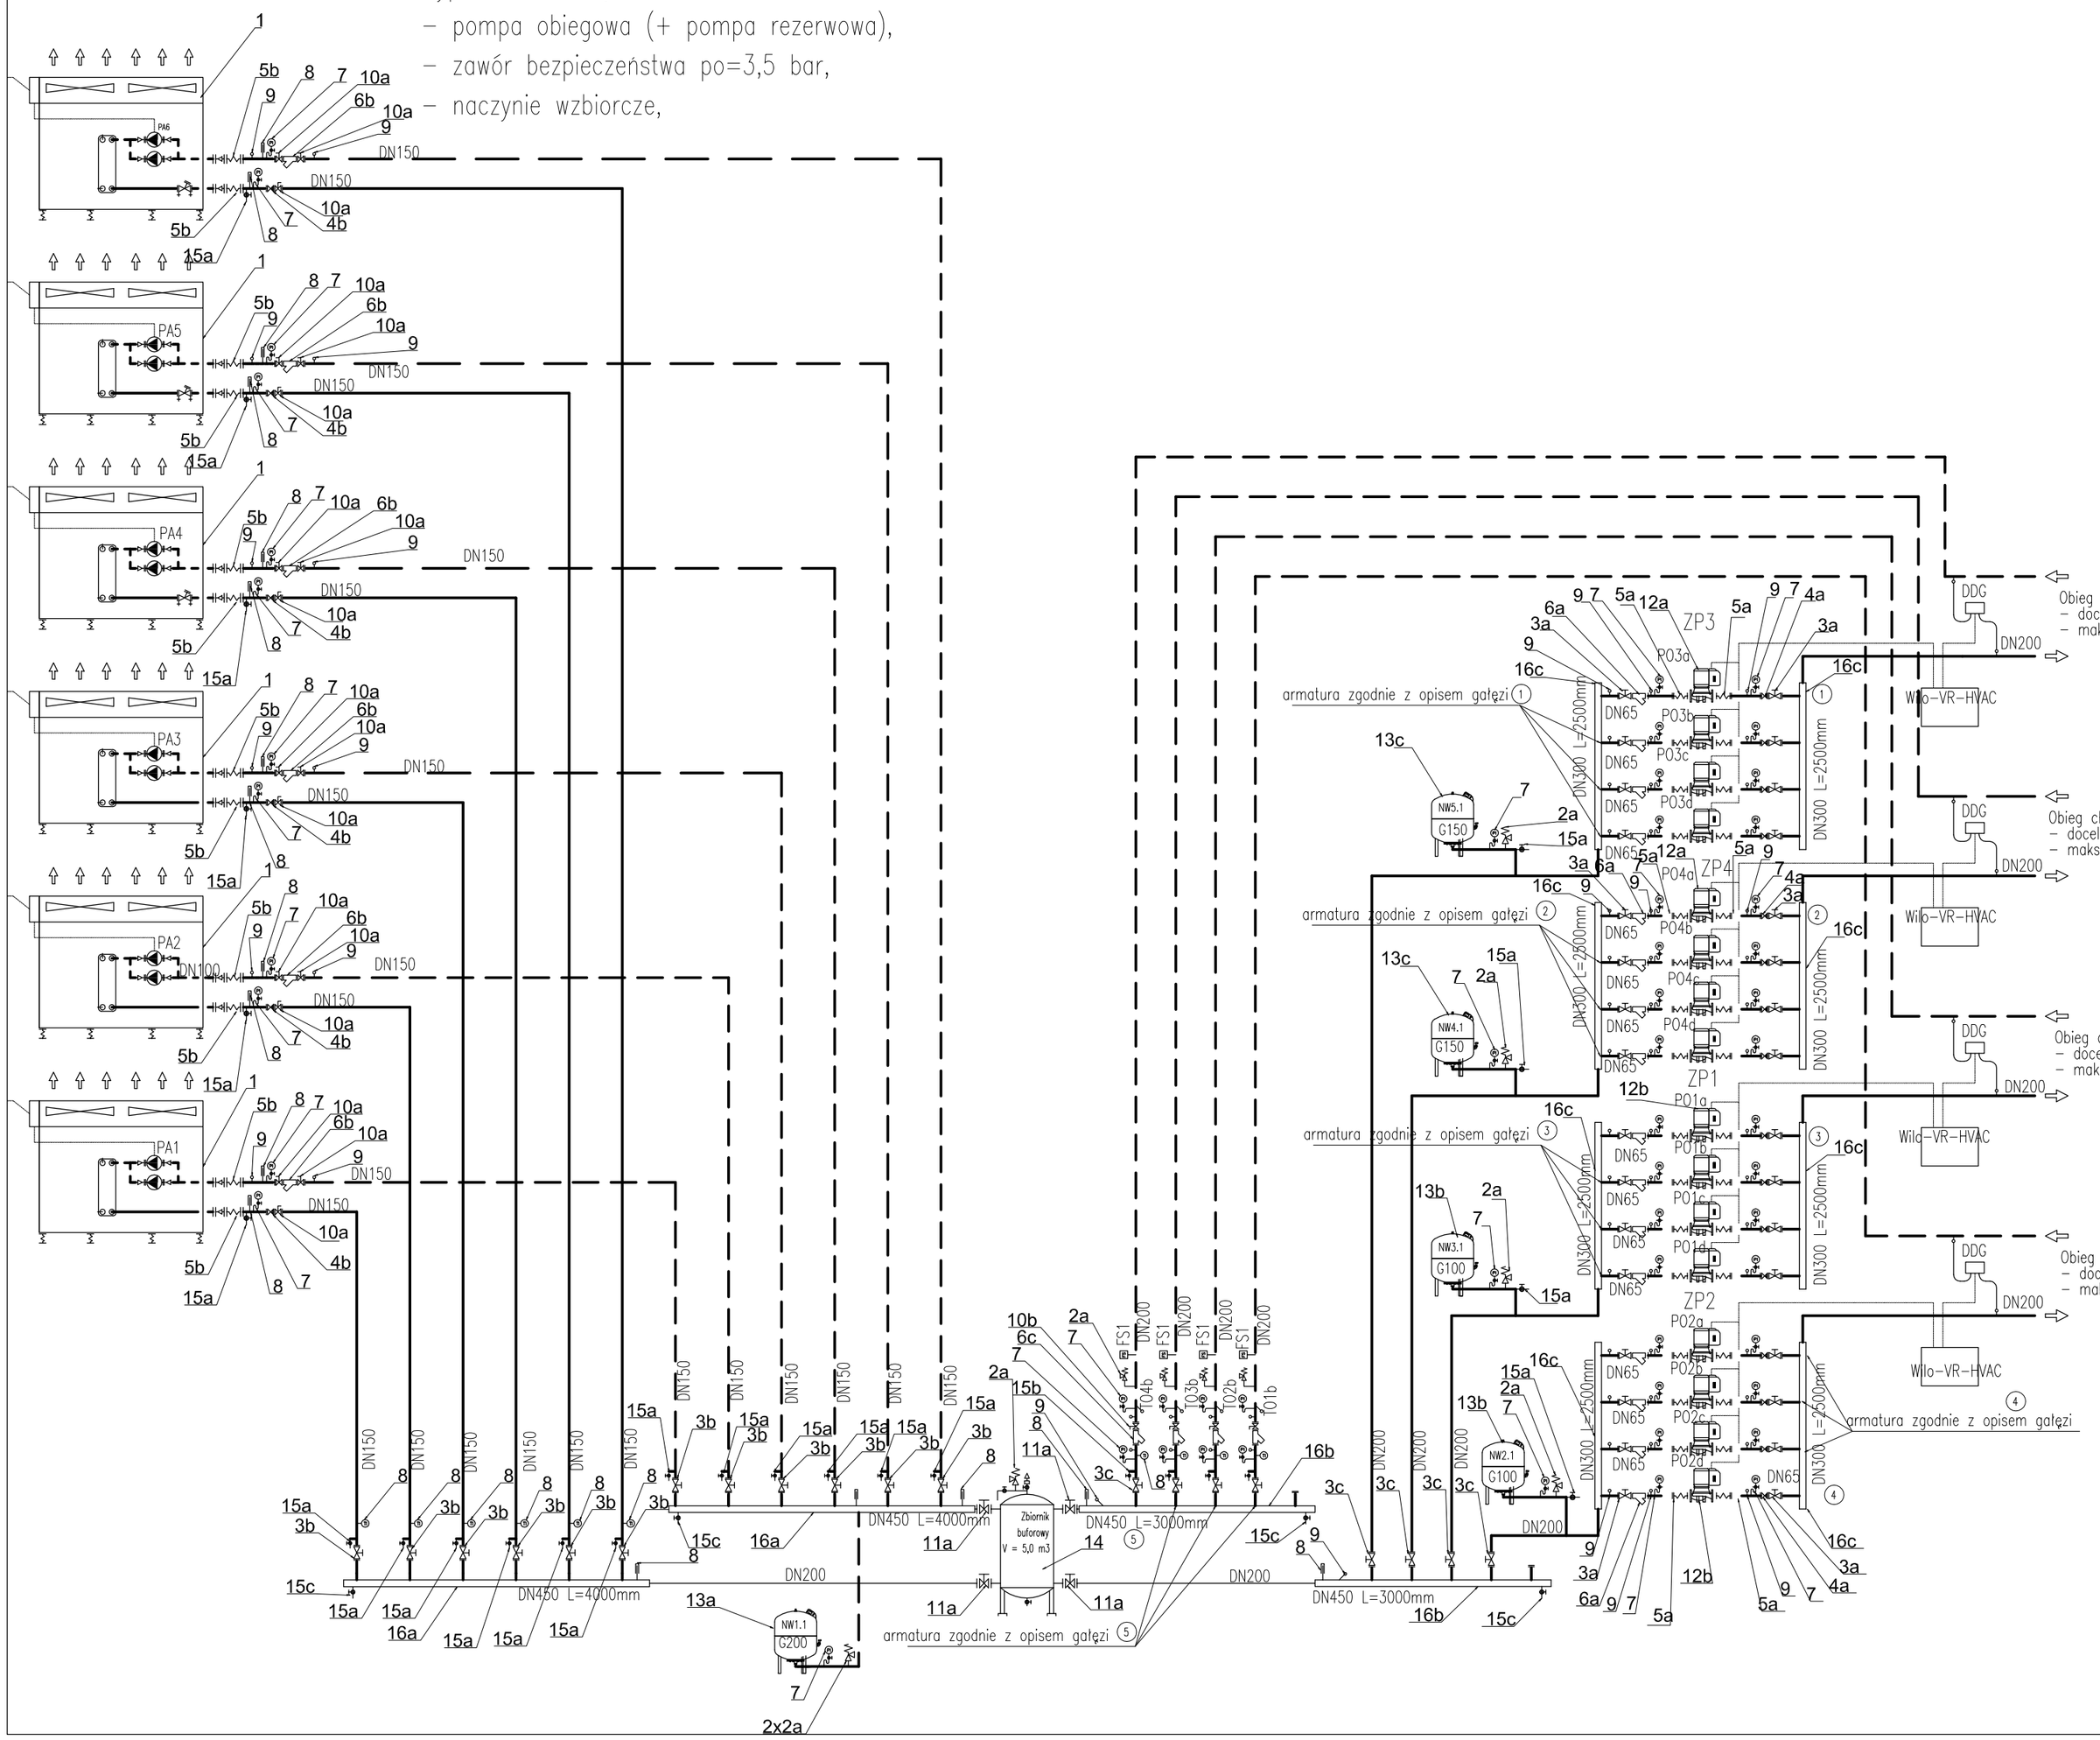

LEGENDA

- instalacja wody chłodniczej (zasilanie i powrót)
- pompa obiegowa
- filtr siatkowy
- termometr
- łącznik elastyczny
- zawór zwrotny międzykołnierzowy
- manometr tarczowy
- zawór bezpieczeństwa
- zasuwa kołnierzowa
- zawór kulowy kołnierzowy
- zanurzeniowy czujnik temperatury
- NW1.1 przeponowe naczynie wzbiorcze

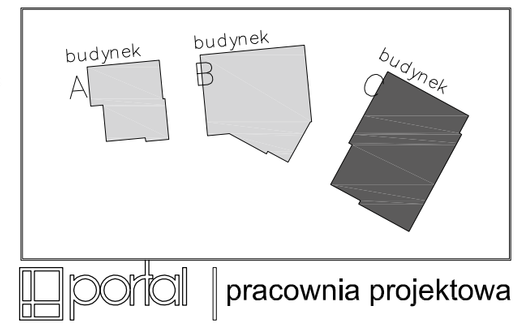

portal | pracownia projektowa
profesjonalnie zmieniamy marzenia w rzeczywistosc

Portal Sp. z o.o. Spółka Komandytowa
02–641 Warszawa, ul.Lekarska 8, tel./fax 022 8251432,
portal@pp–portal.pl
71–604 Szczecin, ul. Szarotki 9, tel: 695 15 15 42,
091 81 22 199,
biuro@pp–portal.pl
www.pp–portal.pl

KOMPLEKS ZABUDOWY USŁUGOWEJ NA POTRZEBY SZCZECIŃSKIEGO PARKU NAUKOWO – TECHNOLOGICZNEGO PRZY UL. NIEMIERZYŃSKIEJ W SZCZECINIE–ETAP II– ZAGOSPODAROWANIE TERENU, GARAŻ PODZIEMNY, BUDYNKI A i B

temat:

Szczecin, ul. Niemierzyńska, dz. nr 5/7
adres inwestycji:

Szczeciński Park Naukowo – Technologiczny, ul.Kolumba, Szczecin
inwestor:

mgr inż. Grzegorz Kecman upr. nr 77/Sz/2002
projektant:

opracowuj'cy:

mgr inż. Krzysztof Imbra upr. nr 71/Sz/2002
sprawdzaj'cy:

BUDYNEK A/RZUT DACHU
SCHEMAT INSTALACJI WODY LODOWEJ

rys.

branża: sanitarna		skala: – –	
faza: P.W.		data: Szczecin, 11.2009r	nr rys. S23

UWAGA:
Kopiowanie, publikacje oraz wszelkie inne formy wykorzystania projektu bez zgody autorów będą naruszeniem przepisówwynikających z Ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.