INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

UWAGA:

1. INSTALACJE SSP WYKONAĆ PRZEWODAMI YnTKSY 1x2x0,8mm PROD. BITNER
2. W POMIESZCZENIACH WILGOTNYCH CZUJKI MONTOWAĆ W GNIAZDACH USB-SH-3 BEZPOŚREDNIO NA STROPIE
3. W POMIESZCZENIACH BIUROWYCH I SOCJALNYCH CZUJKI MONTOWAĆ W GNIAZDACH USB SH-1 LUB W SUFICIE PODWIESZANYM W GNIAZDACH USB SH-2
4. WSKAŹNIKI ZADZIAŁANIA MONTOWAĆ W BEZPOŚREDNIM SĄSIEDZTWIE CZUJKI DO KTÓREJ PRZYNALEŻY DANY WSKAŹNIK
5. NALEŻY ZAPEWNIĆ DOSTĘP DO KRATEK WENTYLACYJNYCH WYPOSAŻONEJ ZGODNIE Z NORMĄ I WYTYCZNYMI PRODUCENTA
6. PRZEWODY PĘTLI DOZOROWEJ YnTKSYekw1x2x0,8mm, UKŁADAĆ W TURKACH INSTALACYJNYCH TYPU RH90mm, BEZPOŚREDNIO NA STROPIE, LUB W TYNKU POD MIN. 5mm WARSTWĄ ZAPRAWY
7. CAŁOŚĆ INSTALACJI POWINNA BYĆ WYKONANA ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI I NORMAMI
8. PROJEKTUJE SIĘ SYSTEM OPARTY NA PRODUKTACH FIRMY SCHRACK-SECONET, ZAMIANA POWINNA BYĆ UZGODNIONA Z PROJEKTANTEM LUB RZECZOZNAWCĄ DS. ZAB. POŻAROWYCH
9. WSZYSTKIE ZASTOSOWANE URZĄDZENIA I OSPRZĘT MUSZĄ POSIADAĆ CERTYFIKAT CNBOP LUB DEKLARACJĘ ZGODNOŚCI

LEGENDA:

- CZUJKA OPTYCZNA DYMU CUBUS MTD 533
- CZUJKA TEMPERATUROWA CUBUS MTD 533
- WSKAŹNIK ZADZIAŁANIA CZUJKI BA-UP1
- RĘCZNY OSTRZEGACZ POŻAROWY MPC 545-3
- MODUŁ WYJŚCIA NADZOROWANEGO TYPU BA-IOM
- MODUŁ WEJŚĆ NADZOROWANYCH BA-DM4
- MODUŁ PRZEKAŹNIKOWY BA-REL4
- MODUŁ STERUJĄCY WEJŚĆ/WYJŚĆ BA-CIO
- CZUJKA LINIOWA DYMU ECO E250
- REFLAKTORY PRYZMOWE
- PRZEWÓD YnTKSYekw 1x2x0,8mm
- PRZEWÓD HKGs 2x1mm FE180/PH90

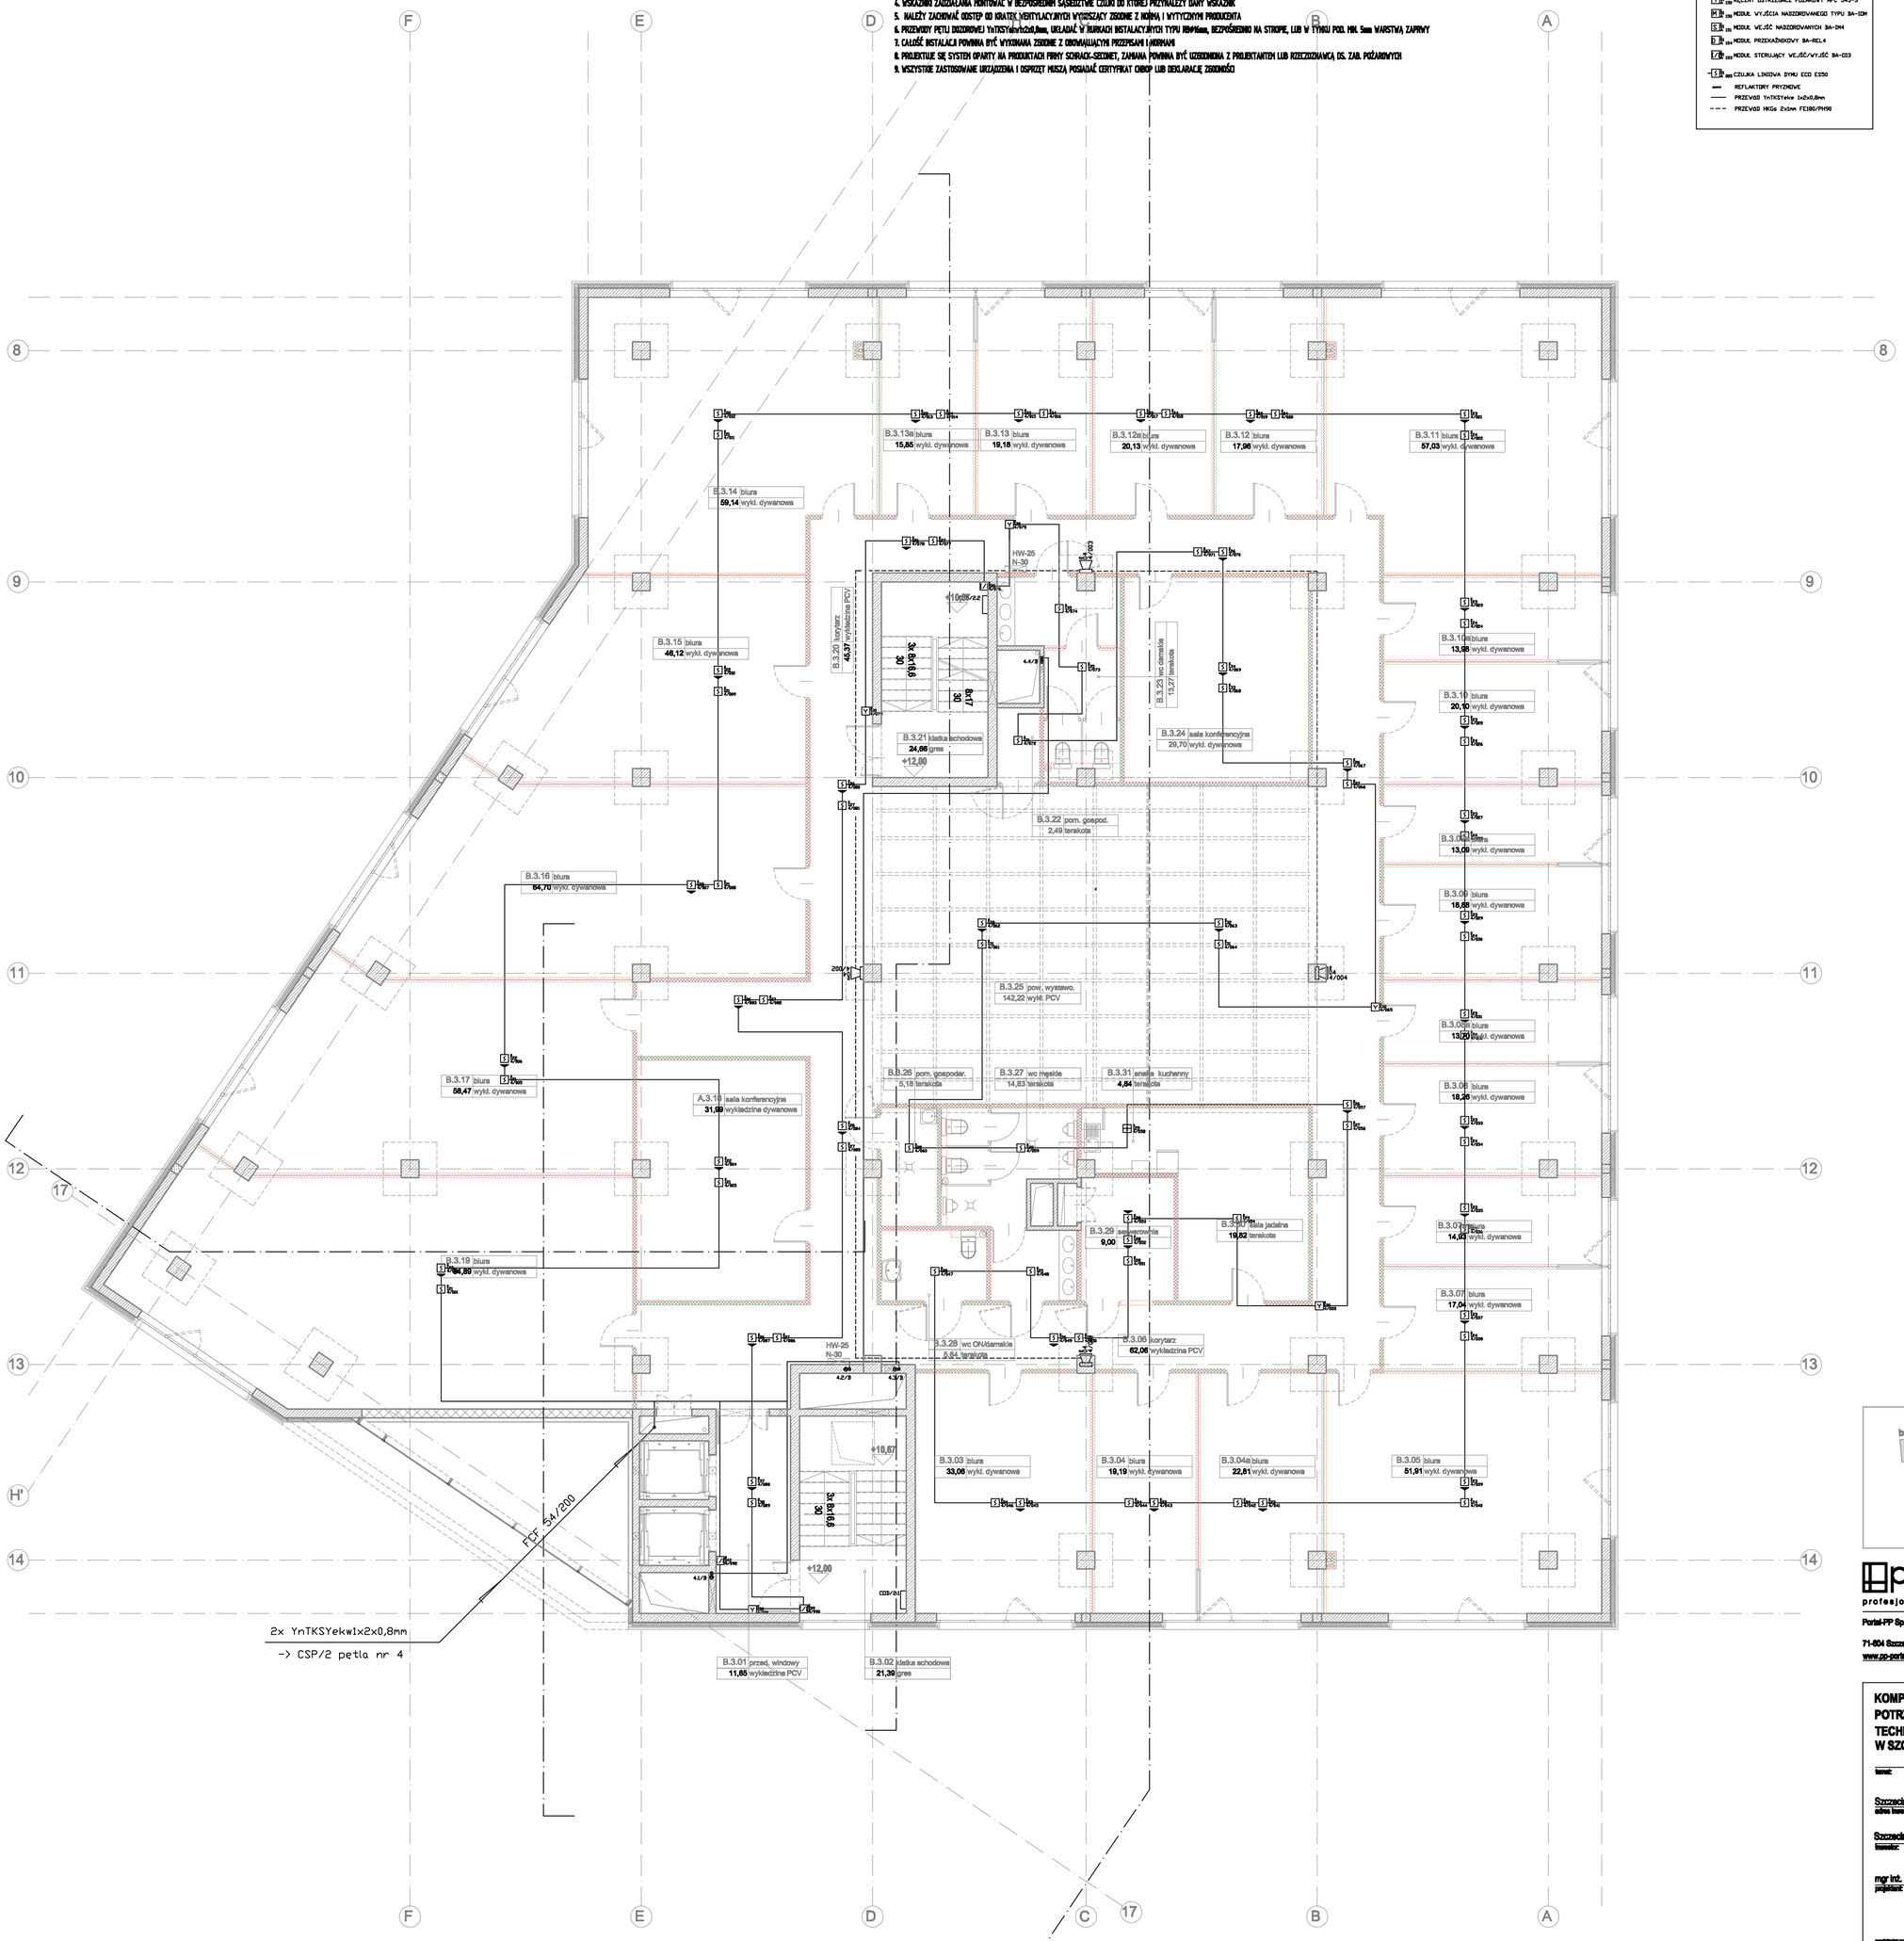

budynek A | budynek B | budynek C

portal | pracownia projektowa
profesjonalnie zmieniamy marzenia w rzeczywistosc

Portal-PP Sp. z o.o. Spółka Komandytowa

71-604 Szczecin, ul. Szarotki 9, tel: 605 15 15 42, 091 81 22 199, biuro@pp-portal.pl
www.pp-portal.pl

KOMPLEKS ZABUDOWY USŁUGOWEJ NA POTRZEBY SZCZECIŃSKIEGO PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO PRZY UL. NIEMIERZYŃSKIEJ W SZCZECINIE

temat:

Szczecin, ul. Niemierzyńska, dz. nr 3/7, 3/5 i 1/8
adres inwestycji:

Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny, ul.Kolumba, Szczecin
inwestor:

mgr inż. Piotr Markowski, zaś. SITP/CNBOP D-1228/07
projektant:

architekt wojewódzki:

architekt sprawdzający:

rzut III piętra bud. 'B' - system SSP
rys.

elektryczna
branża:

P.W.
fazie:

1:100
skala:

Szczecin, lipiec 2008r
data:

s16
nr rys.

UWAGA:
Kopiowanie, publikacja oraz wszelkie inne formy wykorzystania projektu bez zgody autorów będą naruszeniem przepisów wynikających z Ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych .