SCHEMAT POŁĄCZENIOWY SIŁOWNIKÓW KLAP P.POŻ. Z KONTROLERAMI SBS

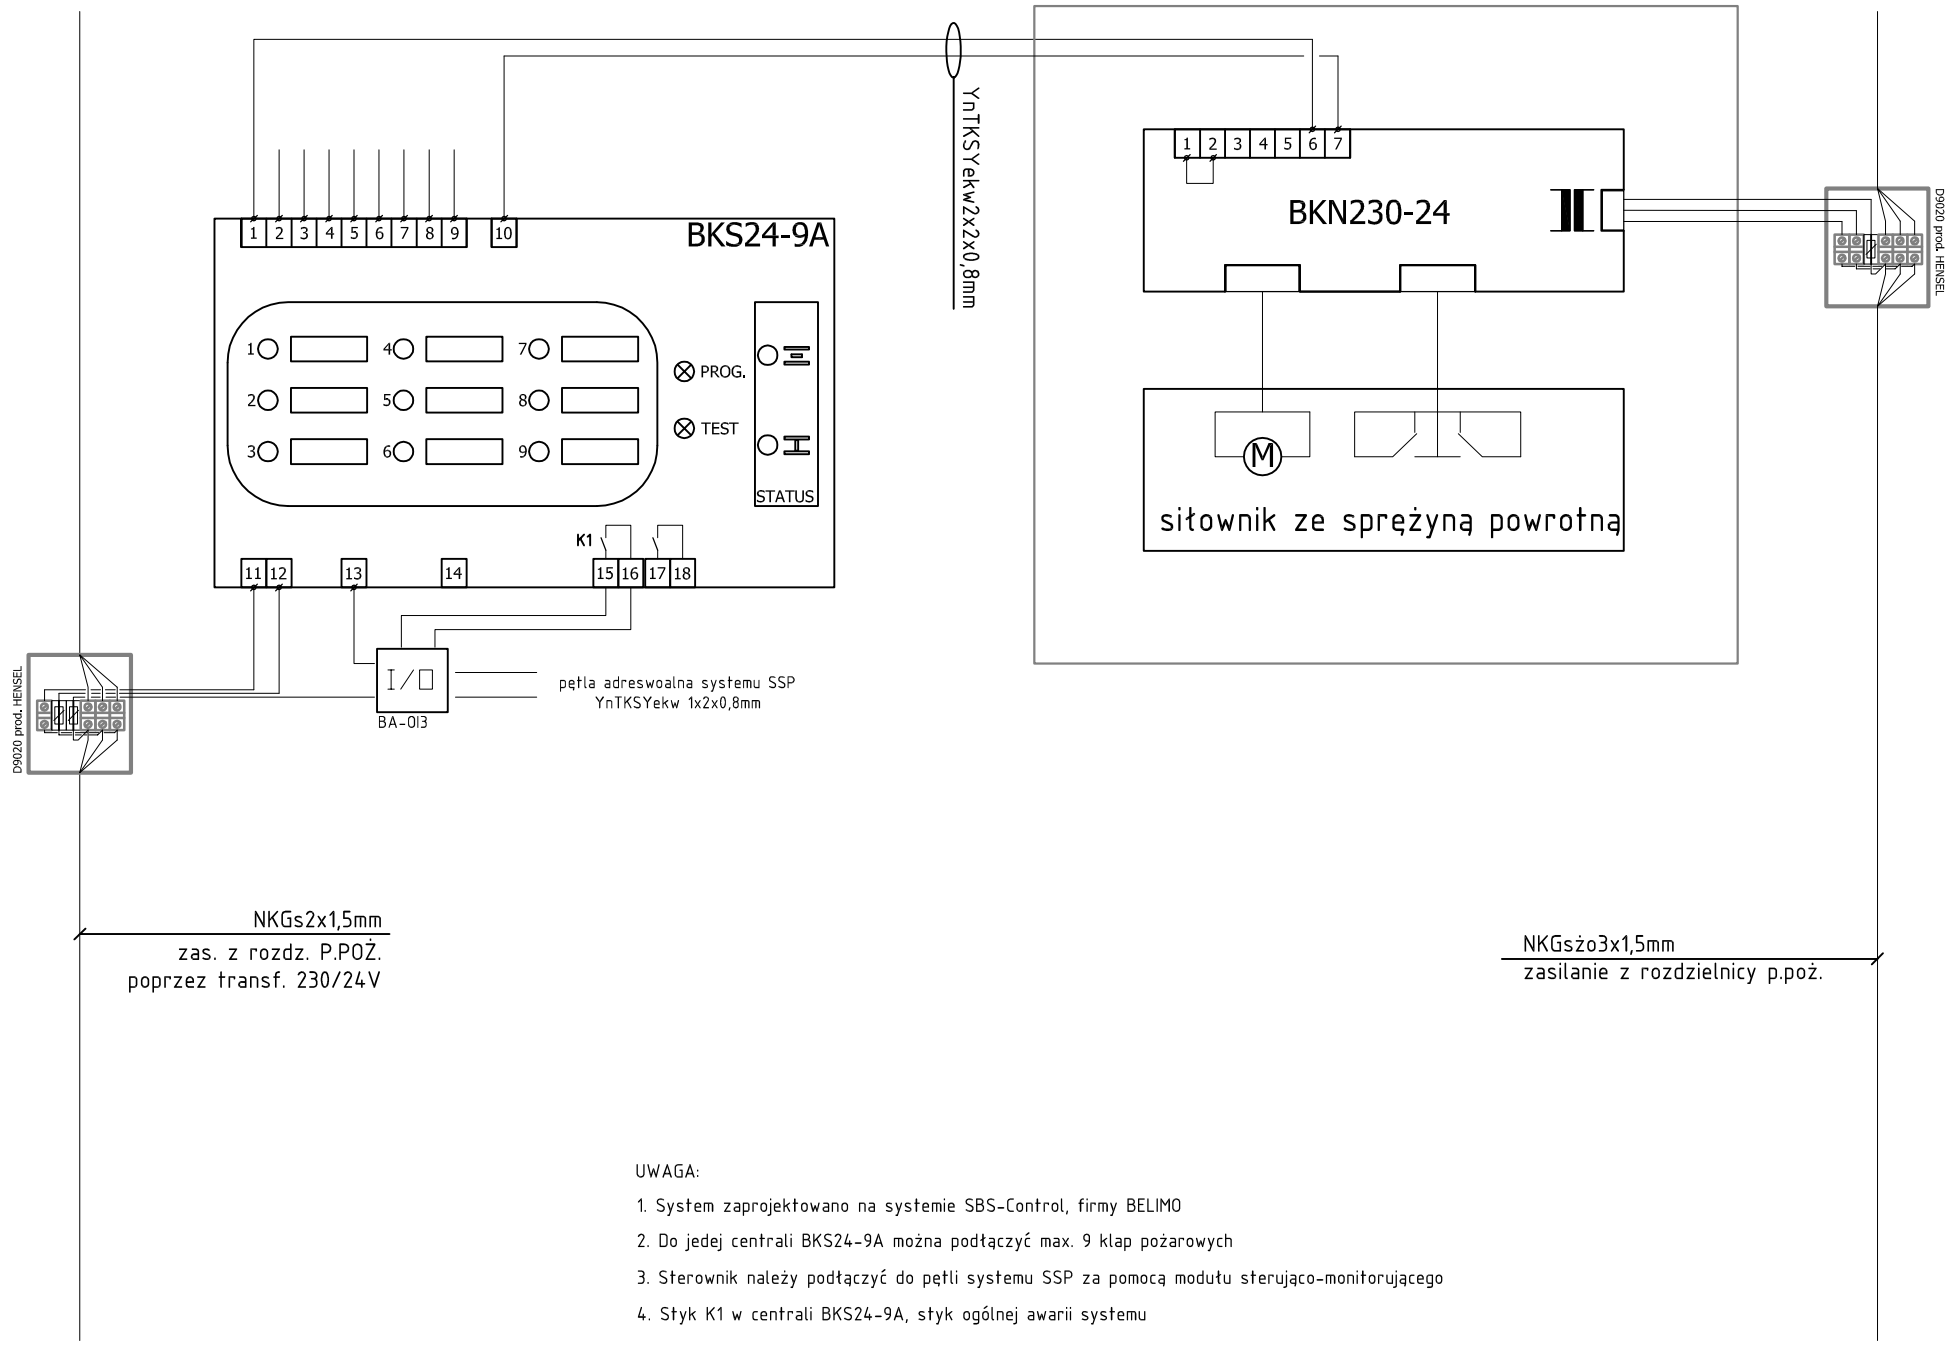

UWAGA:

1. System zaprojektowano na systemie SBS-Control, firmy BELIMO
2. Do jedej centrali BKS24-9A można podłączyć max. 9 klap pożarowych
3. Sterownik należy podłączyć do pętli systemu SSP za pomocą modułu sterująco-monitorującego
4. Styk K1 w centrali BKS24-9A, styk ogólnej awarii systemu

portal | pracownia projektowa

profesjonalnie zmieniamy marzenia w rzeczywistosc

Portal-PP Sp. z o.o. Spółka Komandytowa

71-604 Szczecin, ul. Szarotki 9, tel: 695 15 15 42, 091 81 22 199, biuro@pp-portal.pl
www.pp-portal.pl

KOMPLEKS ZABUDOWY USŁUGOWEJ NA POTRZEBY SZCZECIŃSKIEGO PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO PRZY UL. NIEMIERZYŃSKIEJ W SZCZECINIE

temat:

Szczecin, ul. Niemierzyńska, dz. nr 3/7, 3/5 i 1/8
adres inwestycji:

Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny, ul.Kolumba, Szczecin
inwestor:

mgr inż. Piotr Markowski, zaś. SITP/CNBOP D-1229/07
projektant:

architekt asystent:

architekt sprawdzający:

schemat połaczeniowy kl. p.poż
rys.

elektryczna
branza:

P.W.
faza:

1:100
skala:

Szczecin, lipiec 2009r
data:

s7
nr rys.

UWAGA:
Kopiowanie, publikacje oraz wszelkie inne formy wykorzystania projektu bez zgody autorów będą naruszeniem przepisówwynikających z Ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych .