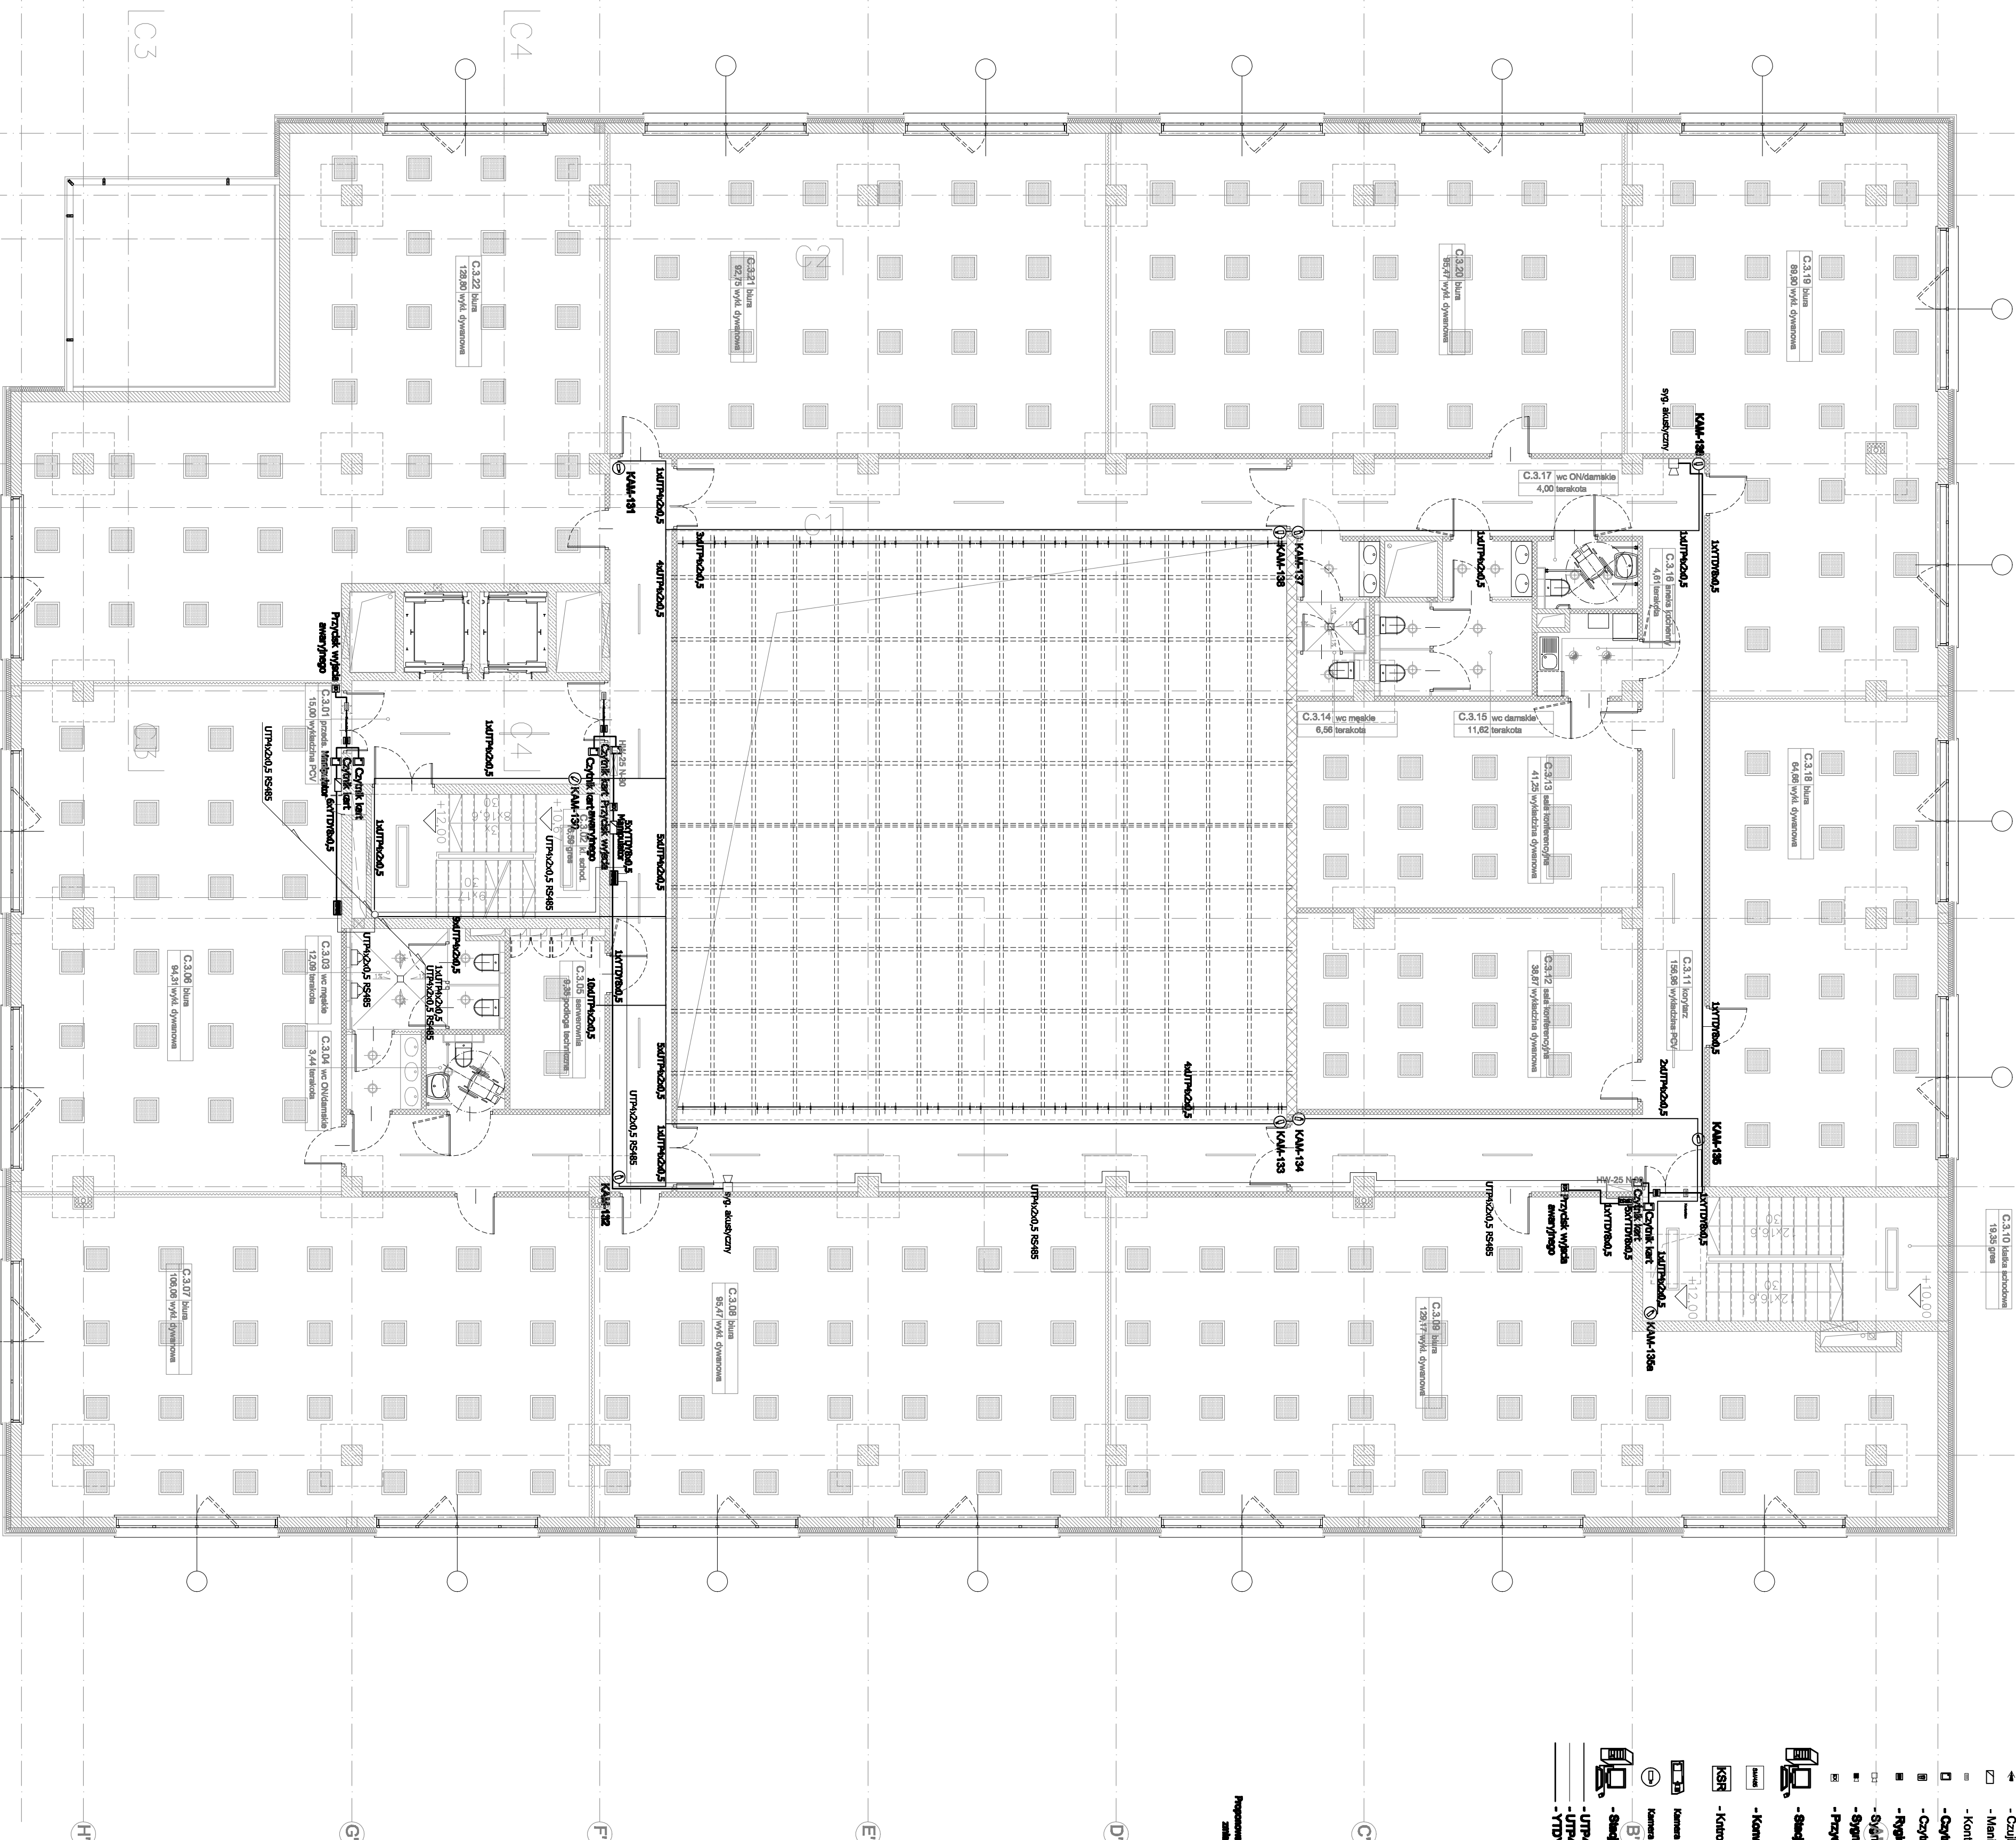


LEGENDA

- Czujnik podciśnienia zewnętrzna PX-10AM klasa "S"
 - Czujnik podciśnienia PIR z antymagnetyzmem EV-45S AM klasa "S"
 - Czujnik mikrofalowa "Mile" klasa "S"
 - Manipulator CA-5 KLEDS klasy "S"
 - Kontroler PC-102 klasy "S"
 - Czujnik światła magnetyczny z wyświetlaczem KANTECH POL-20P klasy "S"
 - Czujnik biometryczny Biometry Plus Ultra
 - Rygiel elektromagnetyczny 110E - rygiel NC, 24V, 110mA klasy "KANTECH"
 - Sygnalizator akustyczny wewnątrz 12K1R klasy "C"
 - Sygnalizator optyczno-akustyczny zewnętrzny JA 800 klasy "C"
 - Projekt wypychi energijnego W0 200186 klasy "KANTECH"
 - Skaner roboczo PC dla 810x-85MM
 - Komputer modułowy SMT8104S
 - Kontroler awaryjny rozszerzony firmy "COMPAQ"
 - Kamera zaim. ACS 211 (kompakt) zasilania PoE
 - Kamera internet. ACS 221 PoE zasilania PoE
 - Skaner roboczo PC dla OCTV
 - LUT-4200 zaim. ładła dla OCTV
 - LUT-4200 zaim. ładła RGB dla 85MMx810
 - Wyodróżniacz dla 85MMx810

Proponowany system jest tyko przykładowy z możliwością zmiany na inny o równoważnych parametrach

[illegible]

1. Przynajmniej do czasu zamknięcia na bieżąco, składki w kasie będąc w Działalności
2. Przynajmniej wnoszący składki składają podwyższone w związku z odroczeniem, 100 000 zł
3. Przewidywane koszty: odroczone składki składki 100 000 zł i przynajmniej 50 000 zł
4. Dla osoby prowadzącej należy wydzielić prawo do składki
5. Składowe składki są wyliczone z odroczonego zaliczenia 100 zł w związku z odroczeniem
6. System rozliczenia: składki 100 zł

Przewód dla całej instalacji
YTDY 8x0,5mm
Każde urządzenie na oddzielnym przewodzie
Połączenia między kontrolerami należy wykonać przewodem UTP4x2x0,5mm kat.5e po protokole 485

1. Do podzielenia serwowanej porcji mięsa z drobiu w kielasie "C" gwarantujemy, że dana ilość grzesz 20 minut będąc w kielasie grzesz niepodlegającym obróbkom lub wykładanym w nich danom o wymiarach 40 x 40 cm.
2. Tabela drobiu małą, małą, ciętych, pokrojonych, ich odpowiednich, odpowiednich, i zgodnie z tym, jak.

– wydane go Instytut, Instytut, Instytut, Instytut.

[illegible]