KAMERY WEWNTRYNE
CENTRUM KOMPUTEROWE + GARAŻ

LEGENDA:

- Kamera zewn. AXIS 211 (komplet) zasilanie PoE
- Kamera wewn. AXIS 221 FD zasilanie PoE
- Światłowód sieci Ethernet
- Przewó UTP4x2x0,5mm kat.5e
- Przewó UTP4x2x0,5mm PE Żel kat.5e

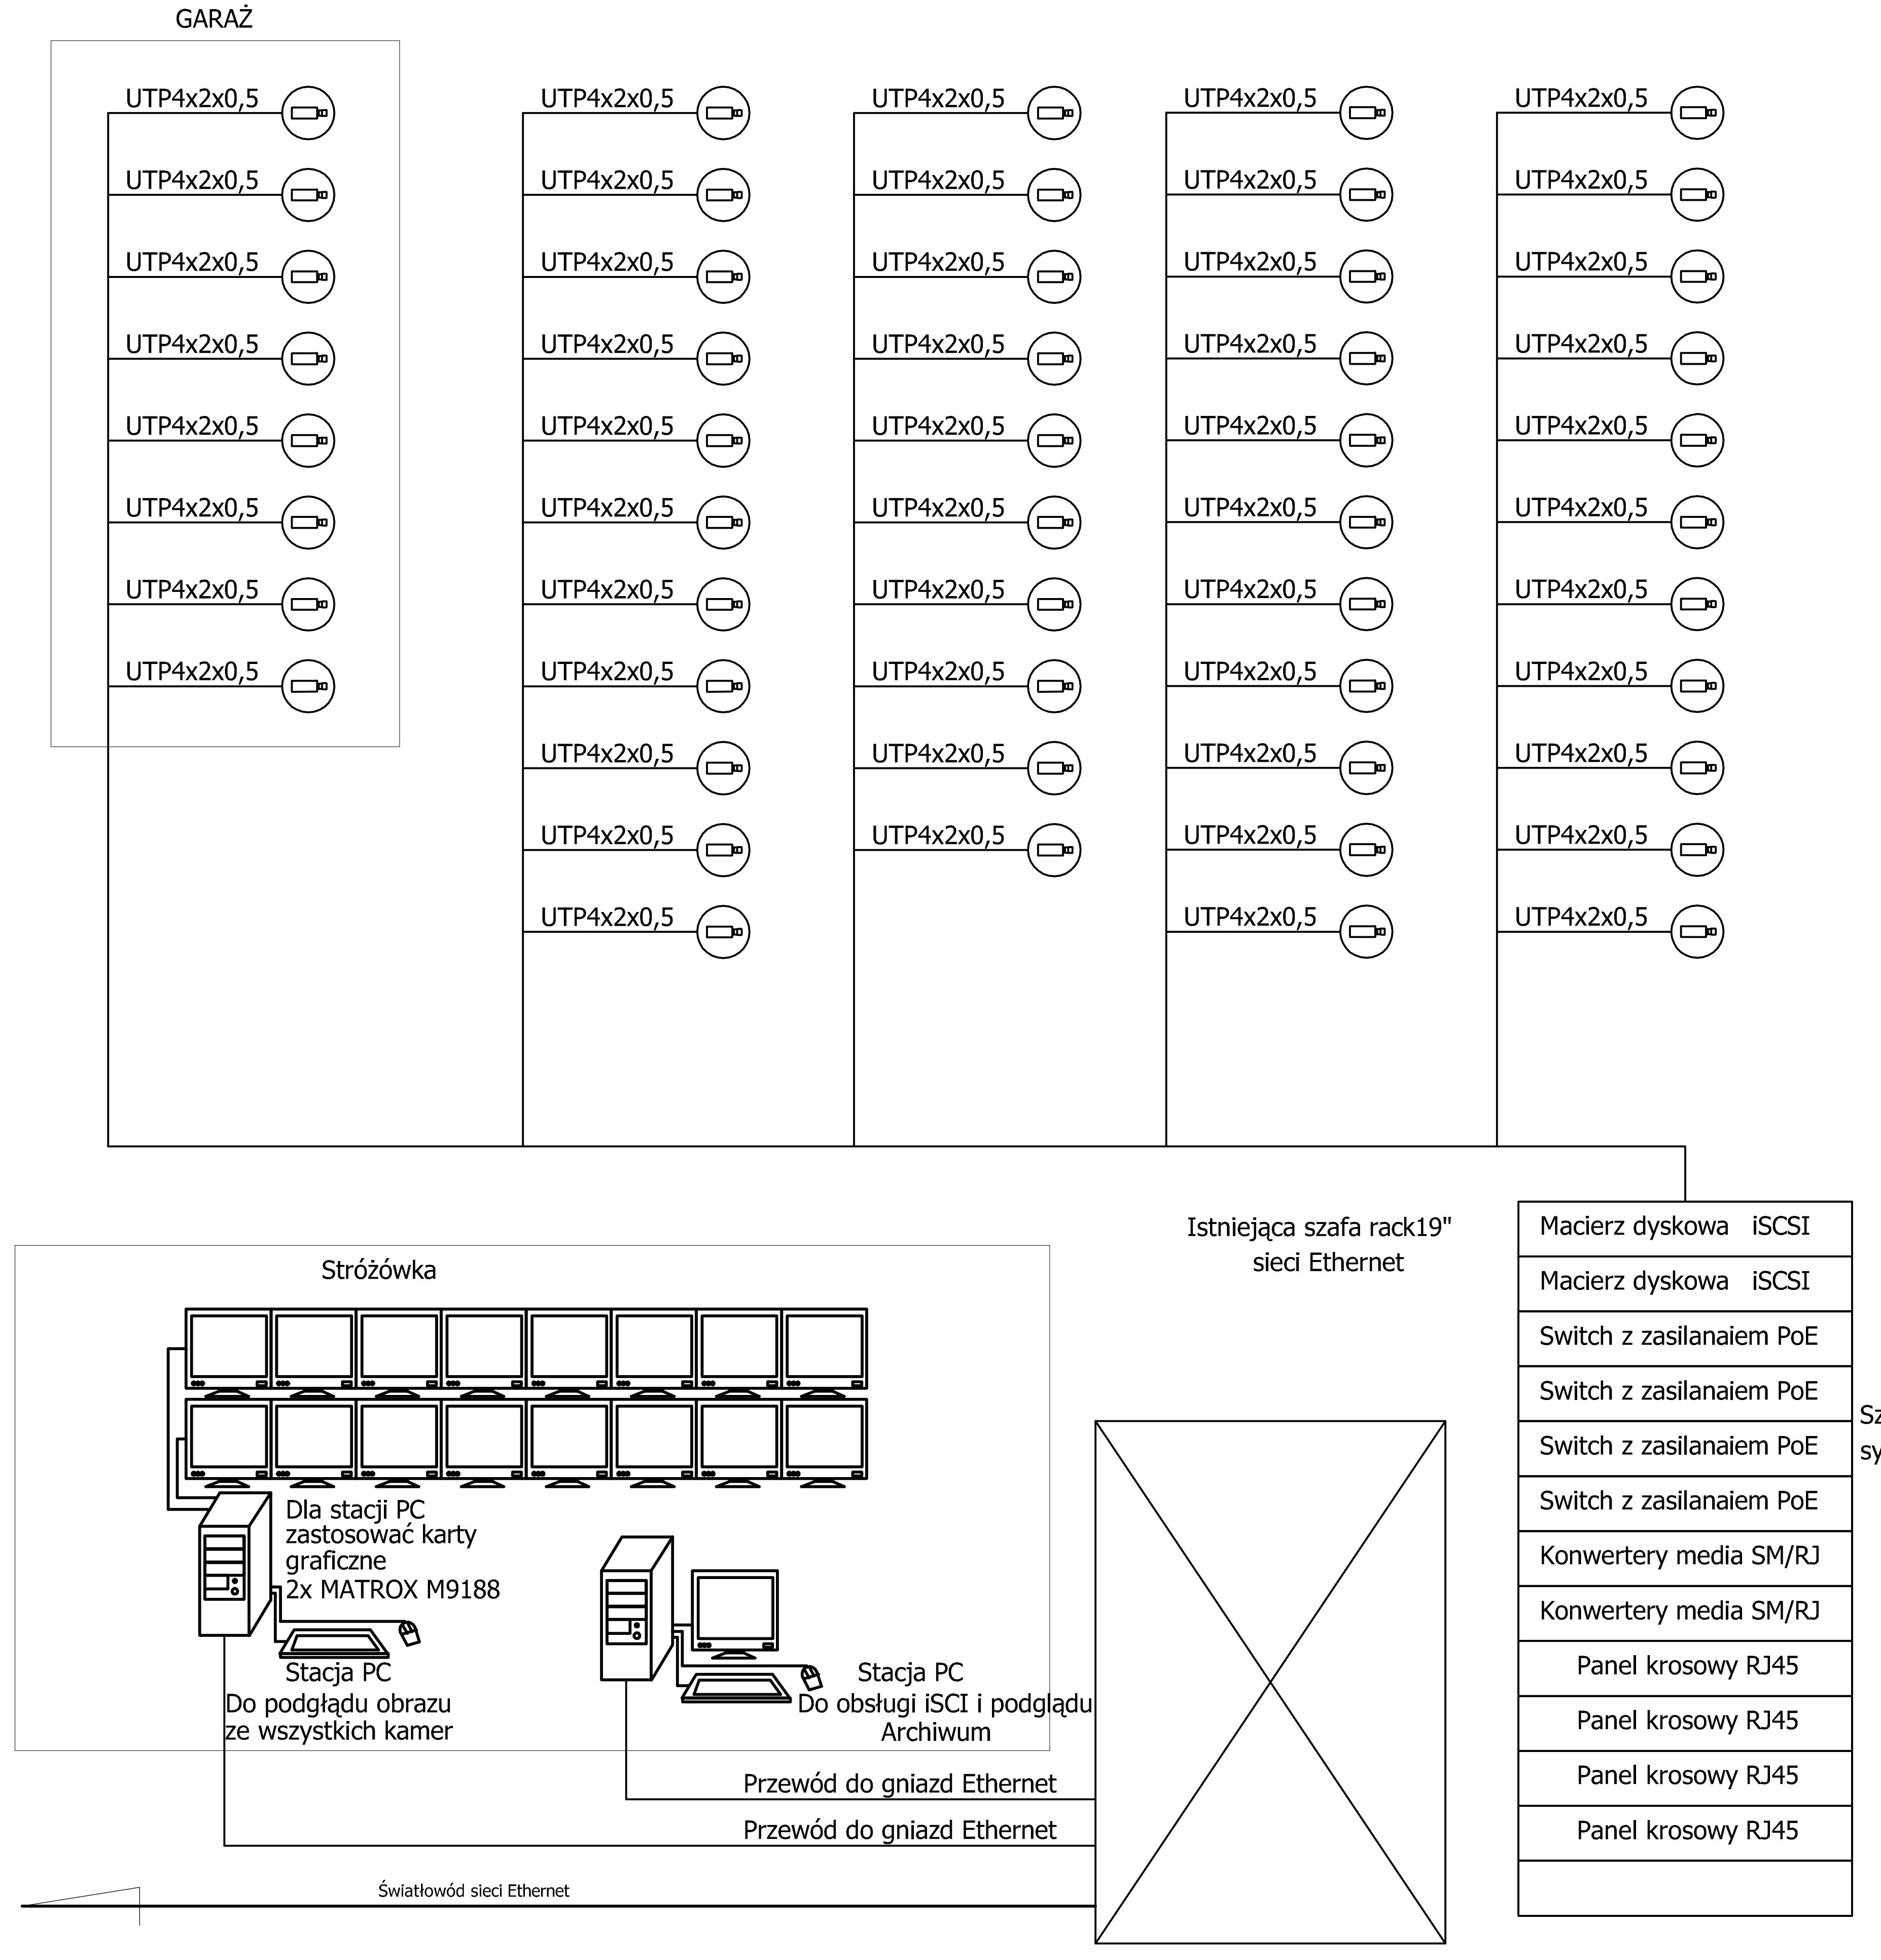

Strefy ochrony dla CCTV - należy przyjąć każde piętro budynku oddzielna strefa obserwacji, także kamery zewnętrzne każdy budynek oddzielna strefa, oraz boisko oddzielna strefa obserwacji

UWAGI:

1. Przewody do kamer zewnętrznych na boisku, układać w kanalizacji kablowej DVK110
2. Przewody wewnątrz budynku układać podtynkowo w rurkach osłonowych RB MAX
3. Przed wylaniem ścianek żelbetonowych ułożyć rurki RB MAX pod przewody systemu monitoringu wizyjnego
4. Dla systemu monitoringu należy wydzielić pasmo sieci Ethernet
5. Kamery należy łączyć na wydzielonych switchach z zasilaniem PoE w szafach rack19"
6. System monitoringu wizyjnego CCTV firmy "AXIS"

Zajętość pasma Ethernet dla CCTV - 80 Mb/s
Łączny zapis z kamer - 31 TB przy RAID5

Proponowany system jest tylko przykładowy z możliwością zmiany na inny o równoważnych parametrach

portal | pracownia projektowa
profesjonalnie zmieniamy marzenia w rzeczywistosc
Portal Sp. z o.o. Spółka Komandytowa
02-641 Warszawa, ul.Lekarska 8, tel./fax 022 8251432, portal@pp-portal.pl
71-604 Szczecin, ul. Szarotki 9, tel: 695 15 15 42, 091 81 22 199, biuro@pp-portal.pl
www.pp-portal.pl

PROJEKT WYKONAWCZY KOMPLEKSU BUDYNKÓW BIUROWYCH NA POTRZEBY SZCZECIŃSKIEGO PARKU NAUKOWO – TECHNOLOGICZNEGO PRZY UL. NIEMIERZYŃSKIEJ W SZCZECINIE ETAP II

temat:

Szczecin, ul. Niemierzyńska, dz. nr 5/7

adres inwestycji:

Szczeciński Park Naukowo – Technologiczny, ul.Kolumba, Szczecin

inwestor:

mgr inż. Norbert Wszytko
upr. nr 11/Sz/2002

projektant:

Robert Wojczal
Zaśw. nr 278/P/08

opracowanie:

mgr inż. Szymno Woyke
upr. nr 183/Sz/2001

sprawdzający:

SCHEMAT CCTV CENTRUM KOMPUTEROWE+GARAŻ

rys.

elektryczna

branża:

P.W.

faza:

skala:

Szczecin, CZERWIEC 2009r

data:

T4

nr rys.